

MC サブラック用管理ユニット  
DNSHDxEMGT Series

取扱説明書  
(ソフトウェア)

2021 年 7 月 8 日(第 1.00 版)

大電株式会社  
ネットワーク機器部

# 目次

1. はじめに.....	- 5 -
1.1. 特徴.....	- 5 -
1.2. MC の抜き差しを行う場合の注意点.....	- 5 -
2. 基本操作.....	- 6 -
2.1. コマンド.....	- 6 -
2.1.1. ユーザーレベル.....	- 6 -
2.1.2. 入力可能な文字種別.....	- 6 -
2.1.3. 入力の編集・支援キー.....	- 6 -
2.1.4. ターミナルソフトの設定.....	- 7 -
2.1.5. コマンド一覧.....	- 8 -
2.1.6. コマンドの変換候補表示.....	- 10 -
2.1.7. 表示制御.....	- 11 -
2.2. ログイン機能.....	- 12 -
2.2.1. 認証.....	- 12 -
2.2.2. 初期設定.....	- 13 -
2.3. ログアウト機能.....	- 14 -
2.3.1. 通常ログアウト.....	- 14 -
2.3.2. オートログアウト.....	- 14 -
2.4. IP アドレス設定.....	- 15 -
2.5. IPv6 アドレス設定.....	- 16 -
2.6. DNS 設定.....	- 18 -
2.7. DNS 定期問い合わせ.....	- 19 -
2.8. ユーザーアカウント.....	- 21 -
2.8.1. ユーザーアカウント作成.....	- 21 -
2.8.2. ログインパスワード変更.....	- 22 -
2.9. ファイルの操作.....	- 23 -
2.9.1. ファイルの種類.....	- 23 -
2.9.2. 装置設定ファイル.....	- 24 -
2.9.3. 履歴情報ファイル.....	- 31 -
2.9.4. ファームウェアファイル.....	- 31 -
2.10. 装置情報の保存.....	- 32 -
2.11. 装置の再起動.....	- 33 -
2.12. 装置のリセット.....	- 35 -
2.13. 工場出荷時設定起動.....	- 36 -
2.14. SNMP による管理.....	- 37 -
2.14.1. SNMP コミュニティの設定.....	- 38 -
2.14.2. SNMP マネージャの設定.....	- 39 -
2.14.3. SNMPv3 の設定.....	- 41 -
2.14.4. 各トラップの許可／禁止の設定.....	- 44 -
2.14.5. トラップ送信先ホストの設定.....	- 47 -

2.14.6.	システムの名前／設定場所／連絡先の設定 .....	48
2.14.7.	MIB 情報の表示 .....	49
2.15.	Ping 送信／Ping 応答／ユニキャストフラッディング防止機能 .....	50
2.16.	履歴情報 .....	52
2.17.	syslog 送出機能 .....	59
2.18.	時計機能 .....	62
2.19.	Ethernet インターフェースの設定 .....	63
2.19.1.	ポート閉塞の設定 .....	64
2.19.2.	フロー制御の設定 .....	65
2.19.3.	通信モードの設定 .....	65
2.19.4.	受信最大パケット長の設定 .....	65
2.19.5.	Auto-MDI/MDI-X の設定 .....	66
2.19.6.	Ethernet インターフェースの設定表示 .....	66
2.20.	本装置宛のパケットのマスク機能の設定 .....	67
2.21.	SNTP の設定 .....	68
2.22.	ARP テーブル表示／消去機能 .....	71
2.23.	ND キャッシュ表示／消去機能 .....	73
2.24.	FAN 制御機能 .....	74
2.25.	MC 保護機能 .....	76
2.26.	ステータス表示機能 .....	77
3.	温度、電圧監視しきい値設定機能 .....	79
4.	MC ユニットの設定 .....	81
5.	MC ユニット監視ポーリング間隔の設定 .....	86
6.	Telnet クライアント機能 .....	88
7.	設定情報の一括表示 .....	89
8.	解析用ログ情報の一括表示機能 .....	91
9.	HTTP 機能の設定 .....	104
10.	Web サーバ機能について .....	105
10.1.	動作確認済み Web ブラウザ .....	105
10.2.	ログイン .....	105
10.3.	メイン画面 .....	106
10.4.	システム情報 .....	107
10.5.	システム状態 .....	107
10.6.	MIB カウンタ .....	108
10.7.	MC 状態(全ポート) .....	109
10.8.	MC 状態(各ポート詳細) .....	110
10.9.	設定、状態の一括表示 .....	111
10.10.	設定の保存 .....	111
10.11.	オートリフレッシュ機能について .....	112
11.	Console ポート .....	113
12.	コマンド索引 .....	114
13.	問合せ先 .....	115



## 1. はじめに

本書は「MC サブラック用管理ユニット(DNSHDxE Series)」について記述します。

なお、型番には上記の x に製品の MC 最大搭載可能数が入ります。

ファームウェアバージョンは 1.0.x(x は軽微な変更毎に随時更新)に対応しています。

### 1.1. 特徴

- フローコントロール機能
- IPv4/IPv6 へのデュアルスタック対応
- 最大パケット長設定可能(1518~2048Bytes)
- SNMP エージェント機能による管理が可能(SNMPv1/v2c/v3 サポート)
- RS232C や Telnet での接続による内蔵ソフトウェアへのアクセスが可能
- FTP によるソフトウェア、コンフィグファイルのアップロード/ダウンロードが可能
- 最大 3000 件の履歴情報の取得が可能
- 本装置宛のパケットのマスク機能
- 電源、ファン、および、MC ユニットの監視機能
- SNTP 機能(バージョン 4)
- syslog 機能
- Telnet クライアント機能
- ユニキャストフラッディング防止機能
- Web サーバ機能
- ARP テーブル表示、および、消去機能
- ND キャッシュ表示、および、消去機能
- DNS による名前解決機能

### 1.2. MC の抜き差しを行う場合の注意点

本装置に対して、MC の抜き差し作業を行う際、コネクタの接触などにより、MC 背面のコネクタにノイズが発生する場合があります。これにより MC の誤作動を招いてしまう可能性も考えられますので、MC の抜き差し作業を行う際には、polling コマンドにて一時的に MC 監視を中断していただくことをお勧めいたします。

polling コマンドの詳細については、『MC ユニット監視ポーリング間隔の設定』をご参照ください。

## 2. 基本操作

### 2.1. コマンド

#### 2.1.1. ユーザーレベル

本装置は、以下の2つのユーザーレベルがあり、ユーザーレベルによってコマンドによるアクセス権限が異なります。

- ・ユーザーモード(U) : 装置情報の表示のみ
- ・スーパーユーザーモード(SU) : 装置情報の設定／表示／保存。装置のリポート。

ユーザーモードは、同時に2ユーザーまでアクセスでき、スーパーユーザーモードは1ユーザーのみとなります。  
(合わせて最大3ユーザーまで同時アクセス可能)

表 動作モード一覧

ユーザーレベル	アクセスの権限	最大ユーザー数	プロンプト
ユーザーモード	装置情報の表示のみ。	2	MC_RACK>
スーパーユーザーモード	装置情報の設定／表示／保存。 装置のリポート。 FTP サーバへのログイン	1	MC_RACK#



#### 2.1.2. 入力可能な文字種別

入力可能な文字を以下に示します。

- ・英数字 : “0～9”、“a～z”、“A～Z”
- ・空白 : スペース
- ・ASCII 文字 : 0x20～0x7e の全て

#### 2.1.3. 入力の編集・支援キー

入力の編集・支援機能を以下に示します。

- ・カーソルの左右移動(左／右) :  / 
- ・コマンド履歴表示(前／後) :  / 
- ・カーソル位置の左1文字を削除 : 
- ・カーソル位置の右1文字を削除 : 
- ・カーソル位置を先頭に移動 : 
- ・カーソル位置を最後に移動 : 
- ・選択・変換候補表示機能 :  / 

#### 2.1.4. ターミナルソフトの設定

本装置では、シリアルコンソールポートを使用して装置オペレーションを行うことが可能です。

以下の表にシリアル通信設定を示します。

表 シリアルコンソールポート設定

通信速度 bit/sec	データビット	パリティ	ストップビット	フロー制御
9600	8	なし	1	なし

※接続は Cisco 社 SW-HUB 用のコンソールケーブルが使用可能です。

端末エミュレーションの設定が出来る場合は「VT-100」を選んで下さい。Windows™の「Telnet」コマンドのデフォルトは「VT-100」の漢字モードになっています。

シリアルポートを使う場合は「HyperTerminal™」などの端末エミュレーションソフトを起動して接続して下さい。エミュレーションソフトの設定は以下の表を参考にして下さい。接続例としてハイパーターミナルによる接続方法を以下に示します。

なお設定操作の画面の入力は全て「半角」で行います。

表 端末エミュレーション設定

項目	設定
制御コード	VT-100
文字コード(8bit)	ASCII
ローカルエコー	なし
改行コード	CR+LF
バックスペースコード	Ctrl+H

## 2.1.5. コマンド一覧

本装置のコマンド一覧を表に示します。

各ユーザーレベルによって、アクセスの権限が異なります。

<アクセスの権限>

○:コマンドの実行可

△:表示のみ可

×:コマンド実行不可

表 コマンド一覧

No	コマンド	Support 結果	U	SU
1	access	自局宛パケットフィルタの設定・表示を行います。(隠しコマンド)	△	○
2	arpable	ARP テーブルの設定・表示を行います。	△	○
3	autologout	オートログアウトタイマおよび ON/OFF の設定を行います。	△	○
4	cfgfile	ファイルの操作・表示を行います。	△	○
5	date	日時/時計情報の設定・表示を行います。	△	○
6	defconfig	システム情報を工場出荷地に戻します。	×	○
7	dns	DNS プロトコルの設定・表示を行います。	△	○
8	dns-polling	DNS 定期問い合わせ機能の設定・表示を行います。	△	○
9	fancontrol	ファン回転数の設定・表示を行います。	△	○
10	help	コマンド一覧・コマンドヘルプ表示を行います。	○	○
11	http	HTTP 機能の設定・表示を行います。	△	○
12	ipconfig	IP の設定・表示を行います。	△	○
13	ipv6config	IPv6 の設定・表示を行います。	△	○
14	log	履歴情報の表示・クリアを行います。	△	○
15	logout	ログアウトを行います。	△	○
16	mcconfig	MC の設定・表示を行います。	△	○
17	mcsafety	MC 保護機能の設定・表示を行います。(隠しコマンド)	△	○
18	mib	MIB 情報の表示を行います。	○	○
19	more	一度に表示する最大行数の設定・表示を行います。	△	○
20	ndcache	ND キャッシュの設定・表示を行います。	△	○
21	passwd	パスワード再設定を行います。	○	○
22	ping	Ping 送信/ユニキャストフラッディング防止機能の設定・表示を行います。	△	○
23	polling	MC 監視ポーリングの設定・表示を行います。(隠しコマンド)	△	○
24	portconfig	マネージメントポートの設定・表示を行います。	△	○
25	reboot	再起動を行います。	×	○
26	reset	システムのリセットを行います。	×	○
27	runconfig	設定情報の一括表示を行います。	○	○
28	save	システム情報のセーブを行います。	×	○
29	snmpcommunity	SNMP コミュニティ設定を行います。	△	○
30	snmpmanager	SNMP マネージャホストの設定・表示を行います。	△	○

31	snmpsystem	MIB-II の System グループパラメータの設定を行います。	×	○
32	snmpv3	SNMPv3 の設定・表示を行います。	△	○
33	sntp	SNTP マネージャホスト IP アドレス設定・表示を行います。	△	○
34	status	本装置のポート／温度ステータス情報の表示を行います。	△	○
35	support	解析用ログ情報の一括表示を行います。	×	○
36	syslog	syslog の設定・表示を行います。	△	○
37	telnet	Telnet クライアントとして他のホストと接続します。	×	○
38	trapconfig	各 Trap の出力の許可／禁止設定・表示を行います。	△	○
39	trapipconfig	Trap 送信先 IP アドレスの設定・表示を行います。	△	○
40	user	ユーザー追加・削除の設定・表示を行います。	△	○
41	version	バージョン情報および自局 MAC アドレス表示を行います。	○	○

ユーザーモードで本装置の設定変更を行おうとすると以下のようなエラーメッセージが表示され、コマンドは無視されます。

```
MC_RACK>ipconfig gateway 192.168.1.1

Permission denied.
```

## 2.1.6. コマンドの変換候補表示

コマンド入力の途中で「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押すことで、入力途中から続くコマンドもしくはオプションの候補が表示されます。

例えば、snmpsystem コマンドを使用して MIB-II のシステムグループのシステム名を「system」に変更する場合、「s」のみ入力して「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押すと以下ようになります。

```
MC_RACK#s          <①「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押す
save                <②変換候補が表示されます
snmpcommunity      <
snmpmanager         <
snmpsystem          <
snmpv3              <
sntp                <
status              <
support             <
syslog              <

MC_RACK#s
```

「s」だけではコマンドが認識されず、「s」で始まるコマンド候補が一覧されます。

この場合、最低「snmps」まで入力し、「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押すと「snmpsystem」まで自動で変換されます。

(「snmps」に続くオプションを入力するための空白を入力した時点で変換が行われるため、意図的に「TAB」キーを入力する必要はありません。)

snmpsystem コマンドの場合、「snmpsystem」に続くオプションが「sysname」、「syslocation」、「syscontact」と「clear」がありますので、「snmpsystem」+ 空白を入力し、その後「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押すと以下のように選択候補が表示されます。

```
MC_RACK#snmpsystem <①「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押す
sysname             <②選択候補が表示されます
syslocation         <
syscontact          <
clear               <

MC_RACK#snmpsystem
```

「sysname」オプションを指定したい場合には、最低「sysn」まで入力し、「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押して下さい。「sysn」が「sysname」に変換されますので、続けて「system」+ リターンキーを入力してコマンドを実行します。

```
MC_RACK#snmpsystem sysname system
Command Completed.

system#
```

### 2.1.7. 表示制御

表示文字列が多く上に流れてしまうのを防ぐために、一度に表示する行数を制御する機能があります。一度に表示する行数の設定を行う場合は、「more」コマンドを使用します。使用方法を以下に示します。

#### [形式]

```
more { <line_count> | off }  
more -a
```

#### [説明]

一度に表示する最大行数の設定・表示を行います。

#### [引数]

-a : 表示

*line\_count* : 最大行数 (1-1000)

#### [備考]

デフォルト : 24 行

「off」に設定すると more 機能が無効となります。

例として、一度に表示する行数を「40」に設定します。

なお、一度に表示する行数を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#more 40  
Command Completed.  
  
MC_RACK#more -a  
more control line count = 40
```

## 2.2. ログイン機能

### 2.2.1. 認証

本装置は、ログインアカウントとパスワードにより認証を行います。

ログインアカウントおよびパスワードが不正な場合は、再度ログインアカウント入力待ちプロンプトを表示します。

本装置は、シリアルまたは Telnet 経由でアクセスした場合に、以下のようなログイン画面が表示されます。

登録済みのユーザー名でログインして下さい。

Firmware 1. x. x (20xx/xx/xx)	<①ファームウェアバージョン表示
login : test	<②ログイン名入力
Password : ****	<③パスワード入力
MC_RACK#	

#### ※ ログインアカウント又はパスワードを忘れた場合の復旧方法

ユーザー名 : 「User\_Init」、パスワード : 「Init\_Pass」を入力すると、全てのアカウントがクリアされ、初期設定の入力モードに入ります。(装置情報は残ります)

## 2.2.2. 初期設定

本装置ではユーザー名／パスワード情報がクリアされると初期設定の入力モードに入ります。  
ここで、登録するユーザーのユーザーレベルはスーパーユーザーモードとして登録されます。

### <初回起動例>

Username? : test	<①ユーザー名登録
Password? : ****	<②パスワード登録
Password (Re)? : ****	<③パスワード確認
Firmware 1.x.x (20xx/xx/xx)	<④通常のログインが開始されます。
login : test	
Password : ****	
MC_RACK#	

#### ①ユーザー名登録

ログインユーザー名を登録します(MAX : 25 文字)。

#### ②パスワード登録

①のユーザーログイン時のパスワードを登録します(MAX : 25 文字)。

#### ③パスワード確認

②で登録したパスワードを、確認のため再入力します。

#### ④ログイン

全て正常であれば、設定後、通常のログイン入力モードになります。

## 2.3. ログアウト機能

### 2.3.1. 通常ログアウト

本装置にログインした状態からログアウトする場合は「ログアウト」コマンドを使用します。  
使用方法を以下に示します。

[形式]

logout

[説明]

ログアウトします。

[備考]

本コマンドを入力する際は、最低でも「logo」まで入力して下さい。「log」までしか入力しなかった場合は、変換候補機能により「log」コマンドと認識されてしまいます。

### 2.3.2. オートログアウト

本装置にログインした状態で一定時間アクセスのない場合に、オートログアウトする機能があります。  
オートログアウト時間を設定するには「autologout」コマンドを使用します。  
使用方法を以下に示します。

[形式]

autologout[ <time> | off ]

autologout-a

[説明]

ログアウトタイマ値の設定を行います。

[引数]

-a           : 表示

time         : ログアウトタイマ値 (範囲 : 1-60)

[備考]

デフォルト : 5(分)

ログイン後、ログアウトタイマ時間内に入力が行われないと、自動的にログアウトします。

「off」に設定するとオートログアウト機能が無効になります。

## 2.4. IP アドレス設定

ipconfig コマンドを使用して、装置 IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定が行えます。

ipconfig コマンドの仕様方法を以下に示します。

本装置に Telnet でログインする場合は、あらかじめコンソールターミナルからシステムに対して以下に示す設定をする必要があります。

### [形式]

```
ipconfig [ ip <IP address > ]  
[ subnet <IP address > ]  
[ gateway <IP address > ]  
ipconfig -a
```

### [説明]

IP 設定・表示を行います。

### [引数]

ip : 自局 IP アドレス  
subnet : サブネットマスク  
gateway : デフォルトゲートウェイアドレス  
-a : 表示

*IP address* : IP アドレス

### [備考]

デフォルト :

自局 IP アドレス	: 192.168.1.51
サブネットマスク	: 255.255.255.0
ゲートウェイ	: 192.168.1.254

例として、ipconfig コマンドを使用して装置 IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定する方法を以下に示します。

```
MC_RACK#ipconfig ip 192.168.1.51 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254  
Command Completed.
```

## 2.5. IPv6 アドレス設定

ipv6config コマンドを使用して、装置の IPv6 の設定ができます。

ipv6config コマンドの使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
ipv6config use { active | inactive }  
ipv6config set < IPv6 address > prefixlen < Prefix_len >  
ipv6config set < IPv6 address > eui-64  
ipv6config del < IPv6 address >  
ipv6config auto { enable | disable }  
ipv6config gateway set < IPv6 address >  
ipv6config dad-check  
ipv6config -a
```

### [説明]

IPv6 設定・表示を行います。

### [引数]

use	: IPv6 の有効/無効を設定します。
enable	: IPv6 を有効に設定します。
disable	: IPv6 を無効に設定します。
set	: IPv6 アドレスを設定します。
del	: IPv6 アドレスを削除します。ただし、リンクローカルアドレスは削除できません。
auto	: アドレス自動生成機能の有効/無効を設定します。
enable	: アドレス自動生成機能を有効に設定します。
disable	: アドレス自動生成機能を無効に設定します。
gateway	: IPv6 のデフォルトゲートウェイを設定します。
set	: デフォルトゲートウェイのアドレスを設定します。
dad-check	: アドレス重複 (DAD) の検出を行います。
-a	: 設定内容の表示を行います。
<i>IPv6 address</i>	: IPv6 アドレス
<i>Prefix_len</i>	: プレフィックス長

[備考]

IPv6 有効/無効 デフォルト : 無効

IPv6 有効時のデフォルトステータス :

IPv6 アドレス : EUI-64 にて生成したリンクローカルアドレス

アドレス自動生成 : 無効

デフォルトゲートウェイ : 無し

ipv6config コマンドでは、リンクローカルアドレスとリンクローカルでないアドレスをそれぞれ1つ設定が可能です。また、上記のコマンドとは別に、アドレス自動生成機能によって生成されたアドレスを別途設定することができ、最大計3つのアドレスが設定可能です。

本装置のアドレス自動生成機能では、RA(ルータ広告)によって配布されたプレフィックス情報をもとに、EUI-64 にてアドレスの生成を行います。

※ IPv6 の有効/無効を切り替える際は設定コマンド入力後に、save コマンドにて設定を保存してから、装置の再起動をしていただく必要がございます。

例として、ipv6config コマンドを使用して装置の IPv6 を有効にし、任意の IPv6 アドレスを設定する方法を以下に示します。

```
MC_RACK#ipv6config use active
After saving config and restarting, IPv6 becomes active.

Command Completed.
```

```
MC_RACK#save
Check Configuration file.
Save Configuration file.
Command Completed.
```

```
MC_RACK#reset
...Do you wish to continue? [y/n] : y

...System is Reset...
```

IPv6 の有効/無効を切り替える際には、設定を保存してから一度装置を再起動してください。再起動は「reset」でも「reboot」でも構いません。

```
Firmware 1.x.x ( 20xx.xx.xx )
```

```
--Hit any key to login--
```

```
login:test
Password:****
```

```
MC_RACK#ipv6config set
```

```
MC_RACK#ipv6config set fe80::1234:5678:90ab:cdef prefixlen 64
Command Completed.
```

```
MC_RACK#
```

## 2.6. DNS 設定

dns コマンドを使用して、装置の DNS の設定ができます。

dns コマンドの使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
dns server < IP address >
```

```
dns cache-clear
```

```
dns -a
```

### [説明]

DNS の設定・表示を行います。

### [引数]

server : DNS サーバーのアドレスを設定します。

cache-clear : DNS キャッシュを削除します。

-a : 設定内容、および、DNS キャッシュの表示を行います。

*IP address* : DNS サーバーの IP アドレス。

DNS サーバーには IP アドレスの他に、IPv6 有効時であれば IPv6 アドレスを設定可能です。

### [備考]

DNS サーバーに「0.0.0.0」や「::0」といった 0 アドレスを指定することで、登録された DNS サーバーの IP アドレスを削除することができます。

例として、dns コマンドを使用して DNS サーバーの IPv6 アドレスを設定する方法を以下に示します。

```
MC_RACK#dns server 172.20.1.1  
Command Completed.
```

```
MC_RACK#dns -a  
< DNS Server >  
Server Address : 172.20.1.1
```

```
< DNS Cache >  
Not exist.
```

```
MC_RACK#
```

## 2.7. DNS 定期問い合わせ

各機能に登録されたドメイン名を定期的にDNSサーバーに問い合わせ、Aレコード、および、AAAAレコード情報をキャッシュしておきます。

各機能で逐次DNSサーバーへの問い合わせを行うと、処理に時間がかかるなどするため、本機能にて一括で問い合わせを行い各機能ではキャッシュ情報を利用するように設計しております。

dns-polling コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
dns-polling add < Domain Name >  
dns-polling del < Domain Name >  
dns-polling fail { < fail_num > | off }  
dns-polling interval < interval_time >  
dns-polling -a
```

### [引数]

-a	: DNS 定期問い合わせ機能の設定を表示します。
add	: 定期問い合わせを行うドメイン名を追加します。
del	: 定期問い合わせを行うドメイン名を削除します。
fail	: 問い合わせが失敗の Trap 通知条件を設定します。
off	: 問い合わせ失敗時の通知を無効にします。
interval	: Unicast Flooding 防止機能の送出間隔を設定します。

### [引数]

<i>Domain name</i>	: 定期問い合わせを行うドメイン名を指定します。
<i>fail_num</i>	: 連続失敗数(1~120)
<i>interval_time</i>	: DNS 定期問い合わせ送出間隔を指定します。(1-60 分)

### [備考]

**DNS 定期送出先ホストの最大登録数は 100 エントリです。**

デフォルト :

Ping定周期送出間隔	: 10分
連続失敗数	: off

例として、DNS 定期問い合わせ機能にて、ドメイン名「example.com」に 60 分間隔で DNS 問い合わせを実行します。  
連続失敗数を 10 回に設定します。

```
MC_RACK#dns-polling add example.com
Command Completed.

MC_RACK#dns-polling interval 60
Command Completed.

MC_RACK#dns-polling fail 10
Command Completed.
```

DNS 定期問い合わせ機能設定を表示します。

```
MC_RACK#dns-polling -a
DNS fail num          : 10 times
DNS Polling interval  : 60 min

-----DNS Polling Domain Name-----
example.com
```

## 2.8. ユーザーアカウント

### 2.8.1. ユーザーアカウント作成

新しいユーザーアカウントを作成する場合は user コマンドを使用します。  
使用方法を以下に示します。

#### [形式]

```
user add <user_name> { super | user }  
user del <user_name>  
user -a
```

#### [説明]

ユーザーの追加・削除・表示を行います。

#### [引数]

add : ユーザー登録  
del : ユーザー削除  
super : スーパーユーザーで登録  
user : ユーザーで登録  
-a : 表示

*user\_name* : ユーザー名 (25 文字まで)

#### [備考]

ユーザーの最大登録数は 8 ユーザーです。  
ユーザー名 / パスワードの大文字・小文字は区別されます。  
パスワードを入力時には \* 印が表示され、パスワード自体は画面に表示されません。

例として、user コマンドを使用してユーザーモードでユーザー名「GUEST」、パスワード「PASSWORD」を作成する方法を以下に示します。

MC_RACK#user add GUEST user	< ユーザー名 ("GUEST") を入力します。
New Password : *****	< パスワードを入力します。
New Password (Re) : *****	< パスワードを再入力します。

注)パスワードを入力時には \* 印が表示され、パスワード自体は画面に表示されません。

user コマンド表示例 :

MC_RACK#user -a			
name	level	login	
-----	-----	-----	
test	super	*	← "*"はログイン中のユーザー名を示します。
GUEST	user		
MC_RACK#			

## 2.8.2. ログインパスワード変更

ログインパスワードを変更する場合は、"passwd"コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

passwd

### [説明]

ログイン中ユーザーのパスワードの再設定を行います。

### [引数]

なし

### [備考]

大文字／小文字の区別を行います。

25文字以内の英数字です。

パスワードを入力時には\*印が表示され、パスワード自体は画面に表示されません。

例として、passwdコマンドを使用してパスワードの変更を行います。

注)パスワードを入力時には\*印が表示され、パスワード自体は画面に表示されません。

```
MC_RACK#passwd
```

```
Old Password : ****
```

<①現在のパスワード入力

```
New Password : ****
```

<②新しいパスワード登録

```
New Password (again) : ****
```

<③新しいパスワード確認

```
OK.
```

<④変更完了

## 2.9. ファイルの操作

### 2.9.1. ファイルの種類

本装置は、FTP サーバを搭載しております。

FTP サーバへのログインは、本装置に登録されているスーパーユーザーのユーザー名／パスワードのみ可能です。  
(複数ユーザーログイン不可)

下表に FTP クライアントが FTP サーバからファイルの転送／取り出しが可能なファイルの一覧を示します。

FTP 転送時は binary モードにてファイル転送をお願いします。

本装置では、8 文字以内のファイル名のファイルのみ扱うことが可能です。

表 ファイル一覧

ファイルの種類	ファイル名	拡張子	クライアントからの 転送／取り出し	内容	備考
装置設定ファイル	指定無し	.cfg	転送／取り出し	装置設定情報	「cfgfile make」コマンドで作成したファイルの取り出しが可能です。 また、転送したファイルを「cfgfile set」コマンドで起動ファイルに指定することが可能です。
履歴情報ファイル	system	.log	取り出しのみ	履歴情報	FTP クライアントから要求があった時点での履歴情報を転送します。
ファームウェア ファイル	指定無し	.bin	転送／取り出し	ファームウェア モジュール	本装置が保持できるファームウェアファイルは1つです。 転送終了後、ファームウェアファイルを不揮発性メモリに書き込みます。

## 2.9.2. 装置設定ファイル

本装置は、最大 5 個まで装置情報をファイル化した装置設定ファイルを保有することができます。

システムのリブート後に保存した設定でシステムが起動するようにするために、保有している装置設定ファイルの中で起動ファイルを指定しておく必要があります。

これらの機能は“cfgfile”コマンドを使用して行います。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
cfgfile make <filename>  
cfgfile del <filename>  
cfgfile set <filename>  
cfgfile -a [ file <filename> ]
```

### [説明]

装置設定ファイルの作成・削除・表示を行います。また、起動ファイルの指定を行います。

### [引数]

make       : 装置設定ファイルの作成  
del         : 装置設定ファイルの削除  
set         : 起動(Boot)ファイルの指定  
-a         : 表示

*filename*   : ファイル名(8 文字まで、拡張子は「.cfg」固定)

### [備考]

デフォルト : 「default.cfg」(ユーザー名 : test、ファイル内容 : 工場出荷情報、起動ファイルに指定)  
・ファイル名に「/」は使用できません。

(1) 装置設定ファイルの作成

装置設定ファイルの作成は `cfgfile make` コマンドを使用することによって行います。

同名のファイルが既に存在する場合は上書き保存されます。存在しない場合は新規にファイルが作成されます。

なお、作成した装置設定ファイル及び、その設定を表示して確認することができます。

例として、装置設定ファイル「`current.cfg`」を作成する場合を以下に示します。

```
MC_RACK#cfgfile make current
Check Configuration file.
Save Configuration file.
Command Completed.
```

例として、装置設定ファイルの表示を以下に示します。

```
MC_RACK#cfgfile -a
User                Size      Filename      Boot file  Current file
-----
test                4112     current.cfg
test                4112     default.cfg   *          *
```

※「Boot file」: 起動ファイル、「current file」: 現在起動している装置設定ファイル

例として、本装置の装置設定ファイル詳細の表示を以下に示します。

```
MC_RACK#cfgfile -a file current.cfg
ipconfig subnet 255.255.255.0
ipconfig gateway 192.168.1.254
ipv6config use inactive
autologout 5
more 24
portconfig use on
portconfig flow off
portconfig speed Auto
portconfig max-size 1522
portconfig auto-mdix on
access disable
arptable timeout 600
dns-polling fail 3
dns-polling interval 10
ping polling use inactive
ping poll-fail off
ping poll-interval 300
snmp use inactive
snmp mode multicast
snmp interval 64
snmp delay-time 0
snmp adjust-range 0
snmp stratum 0
syslog level 7
```

```
syslog facility 23
syslog severity system 4
syslog severity ethernet 3
syslog severity mc 3
syslog severity pow-fan 3
http auto-refreash 30
http server enable
threshold voltage 3.3v max 3.50
threshold voltage 3.3v min 3.10
threshold voltage 12v max 13.2
threshold voltage 12v min 10.8
threshold voltage power max 13.2
threshold voltage power min 10.8
threshold temp board max 50.0
threshold temp board min -20.0
mcsafety use enable
fancontrol mode auto
trapconfig cold disable
trapconfig warm disable
trapconfig authfail disable
trapconfig loginfail disable
trapconfig linkchange disable
trapconfig configchange disable
trapconfig vcc disable
trapconfig temp disable
trapconfig ping-poll disable
trapconfig system-error disable
trapconfig power disable
trapconfig fan disable
trapconfig dns-poll disable
trapconfig mc 1-8 status disable
trapconfig mc 1-8 interface disable
trapconfig mc 1-8 remote disable
trapconfig mc 1-8 opt-module disable
trapconfig mc 1-8 amp disable
```

MC\_RACK#

## (2) 起動ファイルの変更

起動ファイルの変更は `cfgfile set` コマンドを使用することによって行います。

例として、装置設定ファイル「`current.cfg`」を起動ファイルに設定する場合を以下に示します。

(現在の起動ファイルが「`default.cfg`」の場合)

```
MC#cfgfile set current
Command Completed.
```

例として、装置設定ファイルの表示します。

MC_RACK#cfgfile -a					
User	Size	Filename	Boot file	Current file	
	test	4112	current.cfg	*	
	test	4112	default.cfg		*

※起動ファイル(Boot file)と現在起動しているファイル(current file)の削除はできませんので注意して下さい。

### (3) 装置設定ファイルの記述方法

装置設定ファイルは基本的にはコマンド形式で記述します。

装置設定ファイルをユーザーが作成する場合はコマンド形式に準拠した記述を行う必要があります。

以下に本装置の装置情報がデフォルトの場合の装置設定ファイル内容を示します。

#### 装置設定ファイル(1/3)

```
#### IP ADDRESS , SUBNET MASK & DEFAULT GATEWAY #### <「#」から改行までは無視されます
ipconfig ip 192.168.1.51
ipconfig subnet 255.255.255.0
ipconfig gateway 192.168.1.254

#### IPV6 PROTOCOL ####
ipv6config use inactive

#### AUTOLOGOUT TIME ####
autologout 5

#### TERMINAL LINE ####
more 24

#### PORT ####
portconfig use on
portconfig flow off
portconfig speed Auto
portconfig max-size 1522
portconfig auto-mdix on

#### ACCESS ####
access disable

#### ARP TABLE ####
arptable timeout 600

#### ND CACHE ####

#### DNS SERVER ####

#### DNS POLLING ####
dns-polling fail 3
dns-polling interval 10

#### Ping Polling ####
ping polling use inactive
ping poll-fail off
ping poll-interval 300

#### SNTP ####
sntp use inactive
sntp mode multicast
sntp interval 64
sntp delay-time 0
sntp adjust-range 0
sntp stratum 0

#### syslog ####
syslog level 7
```

装置設定ファイル(2/3)

```
syslog facility 23
syslog severity system 4
syslog severity ethernet 3
syslog severity mc 3
syslog severity pow-fan 3

### HTTP ###
http auto-refreash 30
http server enable

### MC PORT NAME ###

### MC CONFIG PORT 1 (Type : unknown, Rev : - )###
### MC CONFIG PORT 2 (Type : unknown, Rev : - )###
### MC CONFIG PORT 3 (Type : unknown, Rev : - )###
### MC CONFIG PORT 4 (Type : unknown, Rev : - )###
### MC CONFIG PORT 5 (Type : unknown, Rev : - )###
### MC CONFIG PORT 6 (Type : unknown, Rev : - )###
### MC CONFIG PORT 7 (Type : unknown, Rev : - )###
### MC CONFIG PORT 8 (Type : unknown, Rev : - )###

### THRESHOLD ###
threshold voltage 3.3v max 3.50
threshold voltage 3.3v min 3.10
threshold voltage 12v max 13.2
threshold voltage 12v min 10.8
threshold voltage power max 13.2
threshold voltage power min 10.8
threshold temp board max 50.0
threshold temp board min -20.0

### MC SAFETY ###
mcsafety use enable

### FAN CONTROL ###
fancontrol mode auto

### SNMP ###

### TRAP ###
trapconfig cold disable
trapconfig warm disable
trapconfig authfail disable
trapconfig loginfail disable
trapconfig linkchange disable
trapconfig configchange disable
trapconfig vcc disable
trapconfig temp disable
trapconfig ping-poll disable
trapconfig system-error disable
trapconfig power disable
```

### 装置設定ファイル(3/3)

```
trapconfig fan disable
trapconfig dns-poll disable
trapconfig mc 1-8 status disable
trapconfig mc 1-8 interface disable
trapconfig mc 1-8 remote disable
trapconfig mc 1-8 opt-module disable
trapconfig mc 1-8 amp disable
```

設定ファイルの記述について、以下の制約があります。

(1) 記述に誤りがあるファイルで起動を行うと、その誤ったパラメータはデフォルト値が扱われ、ユーザーログイン時に記述に誤りがあった事を知らせます。また、誤りの個所を履歴情報に残します。

(2) 設定ファイル中に記述されていない設定のパラメータはデフォルト値が扱われます。

(3) 設定ファイルの読み込みは、上から順に行いますので、前後関係の制約があるコマンドは注意して下さい。下記の制約を守らなかった場合、正しく設定されない事がありますので注意して下さい。

<制約のあるコマンド>

•snmpmanager : 「snmpcommunity」で使用するコミュニティ名を先に記述して下さい。

(4) 以下のコマンドは設定ファイル中に記述しても無視されますので注意して下さい。

```
cfgfile/help/logout/mib/passwd/reboot/reset/runconfig/
save/status/support/telnet/user/version
```

(5) 各コマンドは 1 行(改行なし)で記述して下さい。

(6) save コマンドにより設定ファイルを更新した場合、ファイル内の先頭に本装置のファームウェアバージョンおよび MAC アドレスが記述されます。

### 2.9.3. 履歴情報ファイル

FTP クライアントを使用して、本装置から履歴情報ファイルの取り出しを行うことができます。

履歴情報ファイルの内容は、log コマンドで表示されるものと同じで、ファイル名は「system.log」です。

### 2.9.4. ファームウェアファイル

FTP クライアントを使用して、本装置へファームウェアファイルの転送／取り出しを行うことができます。

ファイル名に指定はありませんが、拡張子は「.bin」となります。

本装置はファームウェアファイルが転送されると、ただちに不揮発性メモリに書き込みを行いますので、「put」に対するレスポンスには多少の時間がかかります。

本装置へのファームウェアファイルの転送は以下の手順で行ってください。

手順	操作
1	ファームウェアファイルを保存した PC と本装置との Ethernet 経由の通信が可能であることを確認してください。
2	FTP クライアントを使用して、本装置へファームウェアファイルを転送して下さい。 (ファームウェアファイル転送完了後、直ちに不揮発性メモリに書き込みを行います)
3	装置履歴にファームウェアの受信履歴“Firmware Receive”が残っていることを確認してください。

ファイル転送時には以下の点に注意してください。

- ◆ ファイル転送や、メモリ書き込み完了を確認せずに装置の再起動や電源 OFF を実施しないでください。  
メモリの書き込み中に再起動や電源 OFF が発生すると、不具合の原因となる可能性があります。
- ◆ ファームのバージョンアップによって付加された機能の設定はデフォルト値となります。
- ◆ ファームのバージョンをダウンして「save」コマンドを実行した場合、再度バージョンアップする場合はファイル転送前に「defconfig」コマンドにより設定を初期化して下さい。設定ファイルが破壊され正常に動作しない可能性があります。

## 2.10. 装置情報の保存

ユーザーが設定した各種パラメータは、そのままでは装置の再起動によって削除されます。

装置情報の保存は“save”コマンドを使用することによって行います。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

save

### [説明]

システム情報のセーブを行います。

### [引数]

なし

### [備考]

本コマンドを実行すると、現在、起動している装置設定ファイルに装置設定情報を更新します。

### 装置情報の保存の実行

```
MC_RACK#save
Check Configuration file.
Save Configuration file.
Command Completed.
```

## 2.11. 装置の再起動

装置の再起動は“reboot”コマンドを使用することによって行います。

また、装置設定ファイル名を指定することでそのファイル内容で再起動を行うことも可能です。この場合、その装置設定ファイルが起動ファイルとして指定されます。

再起動はハードウェアリセットをかけずに、ファームウェアを再ロードします。再起動を実行すると各デバイスの際初期化は行われますが、時刻情報および履歴情報は再起動実行前の情報が残ります。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
reboot [ <filename> ]
```

### [説明]

リブートを行います。

### [引数]

*filename* : ファイル名 (本装置が保有している装置設定ファイルに限ります)

再起動を行うと起動ファイルの内容チェックを行います。チェック終了後、再起動を行って良いかどうか聞かれます。

### 装置の再起動の実行(1/2)

```
MC_RACK#reboot default
 6 : ipconfig ip 192.168.1.51           <1行毎にチェックします。(「6」は行番号)
 7 : ipconfig subnet 255.255.255.0
 8 : ipconfig gateway 192.168.1.254
11 : ipv6config use inactive
14 : autologout 5
17 : more 2000
*** Warning. Error at line 17          <記述に誤りがあった場合にはエラーを表示します。
20 : portconfig use on
21 : portconfig flow off
22 : portconfig speed Auto
23 : portconfig max-size 1522
24 : portconfig auto-mdix on
27 : access disable
30 : arptable timeout 600
37 : dns-polling fail 3
38 : dns-polling interval 10
41 : ping polling use inactive
42 : ping poll-fail off
43 : ping poll-interval 300
46 : sntp use inactive
47 : sntp mode multicast
48 : sntp interval 64
49 : sntp delay-time 0
50 : sntp adjust-range 0
51 : sntp stratum 0
54 : syslog level 7
55 : syslog facility 23
56 : syslog severity system 4
57 : syslog severity ethernet 3
58 : syslog severity mc 3
59 : syslog severity pow-fan 3
```

## 装置の再起動の実行(2/2)

```
62 : http auto-refreash 30
63 : http server enable
84 : threshold voltage 3.3v max 3.50
85 : threshold voltage 3.3v min 3.10
86 : threshold voltage 12v max 13.2
87 : threshold voltage 12v min 10.8
88 : threshold voltage power max 13.2
89 : threshold voltage power min 10.8
90 : threshold temp board max 50.0
91 : threshold temp board min -20.0
94 : mcsafety use enable
97 : fancontrol mode auto
102 : trapconfig cold disable
103 : trapconfig warm disable
104 : trapconfig authfail disable
105 : trapconfig loginfail disable
106 : trapconfig linkchange disable
107 : trapconfig configchange disable
108 : trapconfig vcc disable
109 : trapconfig temp disable
110 : trapconfig ping-poll disable
111 : trapconfig system-error disable
112 : trapconfig power disable
113 : trapconfig fan disable
114 : trapconfig dns-poll disable
115 : trapconfig mc 1-8 status disable
116 : trapconfig mc 1-8 interface disable
117 : trapconfig mc 1-8 remote disable
118 : trapconfig mc 1-8 opt-module disable
119 : trapconfig mc 1-8 amp disable

... Do you wish to continue? [y/n] :
```

起動ファイルの記述に誤りがある場合、「Warning」が表示されます。このまま再起動を行うと、その誤ったパラメータはデフォルト値が扱われます。

(例えば、上記の起動ファイルの中の「more」設定は、デフォルトの 24 行で起動します。)

## 2.12. 装置のリセット

装置のリセットは“reset”コマンドを使用することによって行います。

リセットを実行すると全てのデバイスにリセットをかけ、電源投入後と同等の状態になります。

再起動(reboot コマンド)と異なり、時刻情報および履歴情報は残りません。

使用方法を以下に示します。

[形式]

reset

[説明]

リセットを行います。

[引数]

なし

リセットを行うと、本当に再起動を行って良いかどうか聞かれますので、良ければ「y」を入力して下さい。

```
MC_RACK#reset
...Do you wish to continue? [y/n] :
```

### 2.13. 工場出荷時設定起動

パラメータを工場出荷時の設定で起動します。

工場出荷値にするには“defconfig”コマンドを使用して行います。

defconfig コマンドを実行すると、本当に実行して良いのか聞かれます。実行を選択した場合、全パラメータを工場出荷値に戻した後、起動時の装置設定ファイルに保存して再起動します。

ただし、ユーザーアカウント情報は削除されませんのでご注意ください。

使用方法を以下に示します。

#### [形式]

defconfig

#### [説明]

装置設定情報を工場出荷値に戻します。

#### [引数]

なし

#### [備考]

現在のパラメータを工場出荷値に戻します。(ユーザーアカウント情報は残ります)

#### 工場出荷時設定起動

```
MC_RACK#defconfig
```

< パラメータを工場出荷値に戻します。

```
...Do you wish to continue? [y/n] :
```

< 本当に実行して良いか聞かれます。

## 2.14. SNMP による管理

SNMP は、ネットワーク機器間で管理情報の通信をするためのプロトコルです。ネットワーク管理者は SNMP を使用して、ネットワーク稼働状況を監視したり、ネットワークで発生した問題を特定したりすることができます。

本装置では SNMP エージェント機能として Version1 と Version2c、Version3 をサポートしています。

サポートしている MIB を表に示します。

表 サポート MIB 一覧

サポート MIB 名	規格
MIB II (system,if,ip,icmp,tcp,udp,snmp グループ)	RFC1213
RMON MIB(statistics グループ)	RFC2819
RS-232-like MIB	RFC1659
SNMPv2 MIB(snmpTrap グループ)	RFC1907
IPv6MIB グループ	RFC2465
IPv6IcmpMIB グループ	RFC2466
ipv6TcpConnTable MIB	RFC2452
ipv6UdpTable MIB	RFC2454
プライベート MIB	--

ここでは、SNMP による管理を行う上で必要な設定について説明します。

本装置の SNMP エージェント機能を使用するために、以下の設定を行う必要があります。

- ・SNMP マネージャの登録
- ・コミュニティ名の登録
- ・各トラップの許可／禁止の設定
- ・トラップ送信先ホストの登録
- ・システムの名前／設定場所／連絡先の設定

以降に基本的な SNMP パラメータの設定方法を示します。

### 2.14.1. SNMP コミュニティの設定

本装置に SNMP マネージャがアクセスするためのコミュニティ名を設定します。コミュニティ名は SNMP プロトコルにおけるパスワードに相当します。コミュニティ名の最大登録数は 8 エントリです。

SNMP コミュニティの設定を行う場合は“snmpcommunity”コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

#### [形式]

```
snmpcommunity add <community> access { read-only | read-write }
snmpcommunity del <community>
snmpcommunity -a
```

#### [説明]

コミュニティ名の設定・表示を行います。

#### [引数]

add	:	コミュニティの追加
del	:	コミュニティの削除
access	:	アクセスレベル指定
read-only	:	get 専用
read-write	:	get/set 用
-a	:	表示
community	:	コミュニティ名 (20 文字まで)

#### [備考]

最大 8 エントリまで登録可能です。

例として、コミュニティ名「private」、アクセスレベル「read-write」を登録します。

なお、登録したコミュニティを表示して確認することができます。

```
MC_RACK#snmpcommunity add private access read-write
Command Completed.
```

```
MC_RACK#snmpcommunity -a
Community name      Access Level
-----
private             read-write
```

## 2.14.2. SNMP マネージャの設定

SNMP プロトコルは、登録した SNMP マネージャとコミュニティ名の組み合わせで認証を行います。

SNMP マネージャの最大登録数は 4 エントリです。

SNMP マネージャの設定を行う場合は、“snmpmanager”コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
snmpmanager add { all | <IP Address> } community [ ro <community_name> ] [ rw <community_name> ]
snmpmanager del all community [ ro <community_name> ] [ rw <community_name> ]
snmpmanager del <IP Address>
snmpmanager -a
```

### [説明]

SNMP マネージャホストの設定・表示を行います。

### [引数]

add	:	SNMP マネージャホストの登録
del	:	SNMP マネージャホストの削除
all	:	IP アドレスは指定せず、全てのホストを対象
community	:	使用するコミュニティ指定
ro	:	get 用 (read-only) で使用するコミュニティ指定
rw	:	set/get 用 (read-write) で使用するコミュニティ指定
-a	:	表示
IP Address	:	SNMP マネージャホストの IP アドレスの指定 SNMP マネージャホストには IP アドレスの他にドメイン名、IPv6 有効時であれば IPv6 アドレスを設定可能です。
community_name	:	コミュニティ名 (20 文字まで)

### [備考]

SNMP マネージャの最大登録数は 4 エントリです。

※ 同じコミュニティ名に、多数のホストからアクセスされる場合には、“all”オプションでの登録を行ってください。

また、その状態でアクセスするホストを制限したい場合には「access」コマンド(隠しコマンド)を使用してください。

「access」コマンドが有効の場合、「access」コマンドに登録のないホストからのパケットは、破棄します。

コミュニティ名は「snmpcommunity」コマンドで登録したものを使用して下さい。

マネージャ 1 エントリに対し get 用 (read-only)、set/get 用 (read-write) の両方、または、どちらか片方のみのコミュニティ名が設定可能です。

例として、SNMP マネージャ「192.168.1.10」、get コミュニティ「public」、get/set 用コミュニティ「private」を登録します。

(「public」、「private」とともに「snmpcommunity」コマンドにて、登録済みであることが前提となります)

なお、登録した SNMP マネージャを表示して確認することができます。

```
MC_RACK#snmpmanager add 192.168.1.10 community ro public rw private
Command Completed.
```

```
MC_RACK#snmpmanager -a
```

```
< Host 1 >
```

```
Address          : 192.168.  1. 10
```

```
Read-Only Community : public
```

```
Read-Write Community : private
```

### 2.14.3. SNMPv3 の設定

SNMPv3 プロトコルは、SNMPv2 までの全機能に加えて管理セキュリティ機能が強化されています。ネットワーク上を流れる SNMP パケットを認証・暗号化することによってセキュリティ機能を実現することができます。使用方法を以下に示します。

#### [形式]

```
snmpv3 view add <View_Name> oid <Oid_Str> { include | exclude }
snmpv3 view del <View_Name>
snmpv3 group add <Group_Name> { noauth-nopriv | auth-nopriv | auth-priv }
    [ read <View_Name> ] [ write <View_Name> ] [ notify <View_Name> ]
snmpv3 group del <Group_Name>
snmpv3 user add <User_Name> group <Group_Name> noauth nopriv
snmpv3 user add <User_Name> group <Group_Name> auth { sha-1 | md5 } <Auth_Pass> nopriv
snmpv3 user add <User_Name> group <Group_Name> auth { sha-1 | md5 } <Auth_Pass> priv { aes | des }
<Priv_Pass>
snmpv3 user del <User_Name> snmpv3 host add { all | <IP_Address> } user <User_Name> trap { enable | disable }
snmpv3 host del { all | <IP_Address> } user <User_Name>
snmpv3 -a
```

#### [説明]

SNMPv3 の設定・表示を行います。

#### [引数]

View	: SNMP ビュー名の設定
oid	: 特定の監視対象のオブジェクトの指定
include	: OID を含める設定
exclude	: OID を除外する設定
group	: SNMP ビューにマッピングする SNMP グループの設定
noauth-nopriv	: ユーザー名のみを使用して認証
auth-nopriv	: HMAC-MD5 or HMAC-SHA を使用して認証。暗号化なし
auth-priv	: HMAC-MD5 or HMAC-SHA を使用して認証。暗号化あり
read	: 読み込みのみで使用する SNMP ビュー設定
write	: 読み書きで使用する SNMP ビュー設定
notify	: 通知やトラップを指定する SNMP ビュー設定
user	: 接続するユーザー
noauth	: パケット認証も暗号化もしない設定
auth	: パケット認証して暗号化しない設定
sha-1	: SHA ユーザー認証レベルを使用
md5	: MD5 ユーザー認証レベルを使用
priv	: プライベート暗号化アルゴリズムの設定
aes	: プライバシープロトコル AES を使用
des	: プライバシープロトコル DES を使用
host	: SNMP ホストの登録
trap	: トラップの指定

enable	: トラップを有効に設定
disable	: トラップを無効に設定
add	: SNMPv3 設定の登録
del	: SNMPv3 設定の削除
-a	: SNMPv3 設定の表示
<i>View_Name</i>	: SNMP ビュー名(32 文字まで)
<i>oid_str</i>	: OID 名(32 文字まで)
<i>Group_Name</i>	: SNMP ビューにマッピングする SNMP グループ名(32 文字まで)
<i>Auth_Pass</i>	: 認証用パスワード(8-32 文字)
<i>Priv_Pass</i>	: プライベート用パスワード(8-32 文字)
<i>IP_Address</i>	: SNMPv3 ホストの IP アドレスの指定
	SNMPv3 ホストには IP アドレスの他にドメイン名、IPv6 有効時であれば IPv6 アドレスを設定可能です。

SNMPv3 の認証暗号化有効時の設定例を下記に示します。

```

ビュー名を「internet」、OID「1.3.6.1」を含める設定を行います
MC_RACK#snmpv3 view add internet oid 1.3.6.1 include
Command Completed.

次に group 名を「admin」、認証暗号化有効、read/write ビューに「internet」を登録します
MC_RACK#snmpv3 group add admin auth-priv read internet write internet
Command Completed.

user 名を「test」、認証プロトコルを「sha-1」認証 pass を「auth-pass」、
暗号化プロトコルを「des」暗号 pass を「private-pass」に設定します。
MC_RACK#snmpv3 user add test group admin auth sha-1 auth-pass priv des private-pass
Command Completed.

IP アドレス 172.20.1.1 をホストに追加します。
MC_RACK#snmpv3 host add 172.20.1.1 user test
Command Completed.

IP アドレス 172.20.1.1 をトラップホストに追加します。
MC_RACK#snmpv3 trap-host add 172.20.1.1 user test
Command Completed

設定の確認を行います。
MC_RACK#snmpv3 -a
<View Information>
View Name      OID              Type
-----
internet       1.3.6.1         include

<Group Information>
Group Name      Security Level  Read View      Write View     Notify View

```

admin	Auth, Priv	internet	internet
<USM Infomation>			
User Name	Group Name	Auth/Priv	
-----			
test	admin	auth sha-1(auth-pass)/priv des(private-pass)	
<Host Infomation>			
Manager address		User Name	
-----			
172. 20. 1. 1		test	
<Trap Host Infomation>			
Manager address		User Name	
-----			
172. 20. 1. 1		test	

#### 2.14.4. 各トラップの許可／禁止の設定

各トラップの許可・禁止設定を行う場合は、“trapconfig”コマンドを使用します。  
使用方法を以下に示します。

##### [形式]

```
trapconfig { cold | warm | authfail | loginfail | linkchange |  
            configchange | vcc | temp | ping-poll | dns-poll |  
            system-error } { enable | disable }  
trapconfig { power | fan } { enable { up | down | change } | disable }  
trapconfig mc <mc_num> { status | interface | remote | opt-module | amp }  
            { enable | disable }  
trapconfig all { enable | disable }  
trapconfig -a
```

##### [説明]

指定されたトラップ出力の許可／禁止の設定・表示を行います。

##### [引数]

cold	: コールドブートトラップの設定をします。
warm	: 再起動トラップの設定をします。
authfail	: 不正アクセス通知トラップの設定をします。
loginfail	: ログイン認証失敗(3回失敗)トラップの設定をします。
linkchange	: MGT モジュールのリンクアップ／ダウントラップの設定をします。
configchange	: 設定の変更トラップの設定をします。
vccfail	: 入力電圧異常トラップの設定をします。
temp	: 基板温度異常トラップの設定をします。
ping-poll	: Ping 応答成功／失敗トラップの設定をします。
system-error	: システムエラートラップの設定をします。
power	: 電源ユニットトラップの設定をします。
fan	: ファンユニットトラップの設定をします。
dns-poll	: DNS 定期問合せ成功／失敗トラップの設定をします。
mc	: MC 関連のトラップの設定をします。
status	: MC の設定トラップの設定をします。
interface	: MC のインターフェーストラップの設定をします。
remote	: リモート MC のトラップの設定をします。
opt-module	: MC 上の光モジュールトラップの設定をします。
amp	: MC の AMP モジュールトラップの設定をします。
all	: 全トラップの設定をします。
enable	: トラップの出力許可をします。
up	: 「up」への移行で出力します。 (「power, fan」指定の場合のみ)
down	: 「down」への移行で出力します。

(「power, fan」指定の場合のみ)

change : 状態変化で出力します。

(「power, fan」指定の場合のみ)

disable : トラップ出力を禁止します

-a : 現在のトラップ出力の設定を表示します。

mc\_num : MC を指定します。(1-8:複数可)

[備考]

デフォルト : 全トラップ禁止

・「all」で全トラップの出力を許可した場合、「power」、「fan」、は「change」で設定されます。

例として、cold、ログイン認証失敗、本装置リンク状態変更トラップの送出許可設定をします。

```
MC_RACK#trapconfig cold enable
Command Completed.

MC_RACK#trapconfig loginfail enable
Command Completed.

MC_RACK#trapconfig linkchange enable
Command Completed.
```

例として、トラップ許可/禁止設定内容を表示します。

```
MC_RACK#trapconfig -a
--<Device Traps>-----
<Cold> : Enable
<Warm> : Disable
<Authfail> : Disable
<loginfail> : Enable
<linkchange> : Enable
<configchange> : Disable
<vcc> : Disable
<temp> : Disable
<ping-poll> : Disable
<dns-poll> : Disable
<system-error> : Disable
<power> : Disable
<fan> : Disable
--<MC Status Traps>-----
<MC port1> : Disable
<MC port2> : Disable
<MC port3> : Disable
<MC port4> : Disable
<MC port5> : Disable
<MC port6> : Disable
<MC port7> : Disable
<MC port8> : Disable
--<MC Interface Traps>-----
<MC port1> : Disable
<MC port2> : Disable
<MC port3> : Disable
<MC port4> : Disable
<MC port5> : Disable
<MC port6> : Disable
<MC port7> : Disable
<MC port8> : Disable
--<MC Remote Traps>-----
<MC port1> : Disable
<MC port2> : Disable
<MC port3> : Disable
<MC port4> : Disable
<MC port5> : Disable
<MC port6> : Disable
<MC port7> : Disable
<MC port8> : Disable
--<MC OPT Module Traps>-----
<MC port1> : Disable
<MC port2> : Disable
<MC port3> : Disable
<MC port4> : Disable
<MC port5> : Disable
<MC port6> : Disable
<MC port7> : Disable
<MC port8> : Disable
--<MC AMP Traps>-----
<MC port1> : Disable
<MC port2> : Disable
<MC port3> : Disable
<MC port4> : Disable
<MC port5> : Disable
<MC port6> : Disable
<MC port7> : Disable
<MC port8> : Disable
```

#### 2.14.5.トラップ送信先ホストの設定

トラップ送信先ホストの設定を行う場合は、“trapipconfig”コマンドを使用します。

トラップ送信先ホストの最大登録数は4エントリです。

※ ネットワーク上に存在しない送信先ホストの登録が行われますと、ARP 解決などに時間を要してしまい、ログ記録時間が実際より遅れてしまうなど動作に影響することがあります。ご使用の環境に合わせて、設定してください。

使用方法を以下に示します。

##### [形式]

```
trapipconfig add <IP address > version { v1 | v2 } community <community_name >
trapipconfig del <IP address >
trapipconfig -a
```

##### [説明]

トラップ出力先ホストの IP アドレスの設定・表示を行います。

##### [引数]

add	: トラップ出力先ホストの登録
del	: トラップ出力先ホストの削除
version	: 使用する SNMP のバージョン指定
v1	: SNMP バージョン 1
v2	: SNMP バージョン 2
community	: 使用するコミュニティ指定
-a	: 表示
<i>IP address</i>	: トラップ出力先ホストの IP アドレス トラップ出力先ホストには IP アドレスの他にドメイン名、IPv6 有効時であれば IPv6 アドレスを設定可能です。
<i>community_name</i>	: コミュニティ名 (20 文字まで)

##### [備考]

トラップ出力先ホストの最大登録数は4ホストです。

バージョン1と2ではトラップパケットのフォーマットが異なりますので、受信側のアプリケーションに適合するバージョンを指定して下さい。

例として、トラップ送信先ホスト「192.168.1.15」、SNMP バージョン 1、使用コミュニティ「public」を登録します。

なお、登録したトラップ送信先ホストを表示して確認することができます。

```
MC_RACK#trapipconfig -a
< Host 1 >
Address   : 192.168.  1. 15
Version   : v1
Community : public
```

※ トラップ送信先として使用するコミュニティ名は「snmpcommunity」コマンドで登録する必要はありません。

#### 2.14.6. システムの名前／設定場所／連絡先の設定

システムの名前／設定場所／連絡先の設定を行う場合は、“snmpsystem”コマンドを使用します。

システムの名前／設定場所／連絡先の設定は MIB-2 の system グループの、それぞれ「sysName」、「sysLocal」、「sysContact」に対応しています。

「sysName」を設定した場合、先頭の 21 文字がプロンプトに反映されます。

使用方法を以下に示します。

##### [形式]

```
snmpsystem { sysname | syslocation | syscontact } <data>
snmpsystem clear
```

##### [説明]

System グループパラメータの設定を行います。

##### [引数]

clear : 装置名,設置場所,連絡先の設定を初期化します。  
sysname : システムネーム  
syslocation : システムロケーション  
syscontact : システムコンタクト  
  
data : 設定データ(255 文字まで)

##### [備考]

デフォルト :SysName = Null  
SysLocation = Null  
SysContact = Null

例として、システムの名前を「system」に設定します。

なお、設定したシステムの名前を表示する場合は、mib コマンドで確認することができます。

また、システムの名前を変更した場合には、コマンド実行画面の左端に表示されるプロンプトが対応して変更されま

す。

```
MC_RACK#snmpsystem sysname system
Command Completed.

system#mib system
Sysdescr = DNSHDxE MGT Unit
SysObjectID = 1.3.6.1.4.1.7082.3.2
SysUpTime = 0d 00h 54m 11s
Sysname = system
Syslocation =
Syscontact =
SysServices = 2

system#
```

## 2.14.7. MIB 情報の表示

MIB 情報を表示する場合は“mib”コマンドを使用します。

情報を表示するグループは MIB-2 の System グループ、Interface グループ、IP グループ、ICMP グループ、UDP グループ、TCP グループ、SNMP グループ、transmission グループ(dot3StatsTable)、RMON グループ(etherStatsTable)、IPv6 グループ、IPv6if グループ、ICMPv6 グループに対応しています。使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
mib { system | if | ip | icmp | udp | tcp | snmp | ether | rmon | ipv6 | ipv6if | icmpv6 }
```

### [説明]

MIB 情報の表示を行います。

### [引数]

system : System グループを表示します。  
if : Interface グループを表示します。  
ip : IP グループを表示します。  
icmp : ICMP グループを表示します。  
udp : UDP グループを表示します。  
tcp : TCP グループを表示します。  
ether : Transmission グループ(dot3StatsTable)を表示します。  
rmon : RMON グループ(etherStatsTable)を表示します。  
ipv6 : IPv6 グループを表示します。  
ipv6if : IPv6 interface グループを表示します。  
icmpv6 : ICMPv6 グループを表示します。

例として、Ethernet ポートの transmission グループの表示を行います。

```
MC_RACK#mib ether
dot3StatsIndex          = 1
dot3StatsAlignmentErrors = 0
dot3StatsFCSError       = 0
dot3StatsSingleCollisonFrames = 0
dot3StatsMultipleCollisions = 0
dot3StatsSQETestErrors  = 0
dot3StatsDeferredTransmissions = 0
dot3StatsLateCollisions = 0
dot3StatsExcessiveCollisions = 0
dot3StatsInternalMacTransmitErrors = 0
dot3StatsCarrierSenseErrors = 0
dot3StatsFrameTooLongs  = 0
dot3StatsInternalMacReciveError = 0
dot3StatsEtherChipSet   = 0.0
```

## 2.15. Ping 送信/Ping 応答/ユニキャストフラッディング防止機能

指定したホストに ICMP エコー要求を送信し、ホストと通信が可能かどうか確認します。

また、ユニキャストフラッディング防止機能は、設定したホスト宛に定期的に Ping を送出してネットワーク中の機器に常にアドレスラーニングさせておくことで、(応答などを必要としない)単方向のトラフィックを発生する機器が送出するユニキャストパケットのフラッディングを抑制し、無駄な帯域の消費を抑え、セキュリティを高める機能です。

Ping 送信、ユニキャストフラッディング防止機能を行う場合は、“ping”コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
ping <IP address> [<packet_size>]
ping polling use { active | inactive }
ping poll-host add <IP_Address>
ping poll-host del <IP_Address>
ping poll-fail { <fail_num> | off }
ping poll-interval <interval_time>
ping -a
```

### [引数]

-a : Unicast Flooding 防止機能の設定を表示します。

polling

use : Unicast Flooding 防止機能の有効/無効を選択します。

active : Unicast Flooding 防止機能を有効にします。

inactive : Unicast Flooding 防止機能を無効にします。

poll-host : Unicast Flooding 防止機能の送出先を設定します。

add : Ping 送出先ホストを追加します。

del : Ping 送出先ホストを削除します。

poll-fail : Ping 送出先ホストが無応答時の Trap 通知条件を設定します。

off : 無応答時の通知を無効にします。

poll-interval : Unicast Flooding 防止機能の送出間隔を設定します。

### [引数]

*IP\_address* : 送信先 IP Address  
送信先には IP アドレスの他にドメイン名、IPv6 有効時であれば IPv6 アドレスを指定できます。

*packet\_size* : IPv4 宛:8~1472、IPv6 宛 8~1452 (省略時 : 32)

*fail\_num* : 連続失敗数(1~120)

*interval\_time* : Ping 定周期送出間隔を指定します。(10-1000 秒)

### [備考]

**Ping 送出先ホストの最大登録数は 10 エントリです。**

デフォルト :

パケット送信回数	: 4 回
タイムアウト	: 1秒
ユニキャストフラッディング防止機能	: 無効
Ping定周期送出間隔	: 300秒
連続失敗数	: off

例として、ホスト「192.168.1.2」に ping を実行します。

```
MC_RACK#ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 32byte
Reply from 192.168.1.2 : bytes=32 time=3ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=32 time=2ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=32 time=3ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=32 time=3ms

Ping statistics for 192.168.1.2 :
    Packets : Sent = 4, Received = 4, Lost = 0
```

例として、ユニキャストフラッディング防止機能にて、ホスト「192.168.1.3」に 60 秒間隔で ping を実行するように設定します。連続失敗通知の回数を 10 回に設定します。

```
MC_RACK#ping polling use active
Command Completed.

MC_RACK#ping poll-host add 192.168.1.3
Command Completed.

MC_RACK#ping poll-interval 60
Command Completed.

MC_RACK#ping poll-fail 10
Command Completed.
```

ユニキャストフラッディング防止機能設定を表示します。

```
MC_RACK#ping -a
Ping Polling status : Active
Polling fail num    : 10 times
Polling interval   : 60 sec

----Polling Host address----
192.168. 1. 3
```

## 2.16. 履歴情報

本装置は状態遷移を内部揮発領域に履歴情報として自動記録します。最大記録件数は 3000 件で任意のタイミングで消去可能です。

記録対象となる事象は以下のとおりです。

- ・ 設定変更情報
- ・ 警報情報
- ・ 起動情報

記録された履歴情報は log コマンドにより表示が可能です。

履歴情報は ASCII 文字列として以下のフォーマットで記録／表示されます。

**ログ ID# <ログカテゴリ> 発生事象**

**ログ ID#**は各履歴情報につけられる通し番号です。**ログカテゴリ**は履歴情報の種別を表し、**発生事象**で具体的な状況内容を表します。**発生事象**は**ログカテゴリ**で異なります。以下の表に履歴情報一覧を示します。

表 履歴情報一覧

ログカテゴリ	ログ表示	意味
システムエラー	OSAPI ※ ROM に保存	OS の提供するシステムコールにてエラー発生 TRAP : System error OSAPIトラップ
	Interrupt ※ ROM に保存	CPU から意図しない割り込み発生 TRAP : System error Interruptトラップ
	I2C access ※ ROM に保存	CPU からの I2C アクセスエラー発生 TRAP : System error I2C errorトラップ
	PHY access ※ ROM に保存	CPU から PHY レジスタへのアクセスエラー発生 TRAP : System error PHY errorトラップ
	MAC Tx FIFO overFlow ※ ROM に保存	MAC の送信 FIFO にオーバーフローが発生 TRAP : System error TX FIFO overflowトラップ
	Tx Descriptor run out ※ ROM に保存	送信ディスクリプタが枯渇した場合に発生 TRAP : System error TX disc runoutトラップ
	システム	Power On
Reboot		ソフトリセットによる再起動 TRAP : warmStartトラップ
Login User:xxx (Serial or [IPAddr])		管理ターミナルログイン User: ログインユーザー名 [IPAddr]: Telnet クライアント IP アドレス
Logout User:xxx (Serial or [IPAddr])		管理ターミナルログアウト User: ログアウトユーザー名 [IPAddr]: Telnet クライアント IP アドレス
Login fail(3times) (Serial or IPAddr)		管理ターミナルログイン失敗(3 回失敗) Serial or IPAddr :ログイン失敗クライアント情報 TRAP : loginFailトラップ

CfgFileCheckErr :[File] line:[Number]  >[詳細情報]	設定ファイルのチェックエラー [File]:エラーのあった設定ファイル名 [Number]:エラーのある行数 [詳細情報]:エラー詳細情報表示
Software Reset User : xxxx (Serial/[IP Addr])	ソフトリセット実行 User:ソフトリセット実行ユーザー名 [IPAddr]:Telnet クライアント IP アドレス
Vcc fail (12V)	管理モジュールの 12V 電圧の測定値が閾値外 TRAP : vccFail12V トラップ
Vcc fail (3.3V)	管理モジュールの 3.3V 電圧の測定値が閾値外 TRAP : vccFail3-3V トラップ
Temperature fail ※ ROM に保存	管理モジュールの基盤温度の測定値が閾値外 TRAP : tempFail トラップ
Reset command execute User : xxxx (Serial/[IP Addr]) ※ ROM に保存	ハードリセット実行 User : ハードリセット実行ユーザー名 [IP Addr] : Telnet クライアント IP アドレス
Cfgfile receive/send Filename : xxxx.cfg > Client IPAddr : [IP Addr] ※ ROM に保存	設定ファイル受信および送信 Filename:送信ファイル名 Client IPAddr:送信先クライアントの IP アドレス
Firmware receive/send Filename : xxxx.cfg > Client IPAddr : [IP Addr] ※ ROM に保存	ファームウェア受信および送信 Filename:送信ファイル名 Client IPAddr:送信先クライアントの IP アドレス
Ping response fail [IP Addr]	Ping 応答連続失敗(ping-polling 機能) [IPAddr]:Ping 送信先 IP アドレス TRAP : pingPollingFail トラップ
Ping response OK [IP Addr]	Ping 応答成功(ping-polling 機能) [IPAddr]:Ping 送信先 IP アドレス TRAP : pingPollingOK トラップ
Boot program receive Filename : xxxx.cfg > Client IPAddr : [IP Addr]	BootROM のプログラム受信 Filename : xxxx.cfg > Client IPAddr : [IP Addr]
Auto IPv6 address set	IPv6 アドレスの自動設定
Duplicate IPv6 Address	IPv6 アドレス被り検出
DNS request fail [DomainName]	DNS リクエスト失敗 [DomainName]:リクエスト送出ドメイン名 TRAP : dnsPollingFail トラップ
DNS request OK [DomainName]	DNS リクエスト成功 [DomainName]:リクエスト送出ドメイン名 TRAP : dnsPollingOK トラップ

	Change FanUnit speed SpeedLevel : [SpeedLevel]	FAN 回転速度変更 SpeedLevel: 変更後の FAN 回転数レベル
FTP	LoginUser : xxx ([IPAddr])	FTP サーバログイン [IPAddr]: FTP クライアント IP アドレス
	LogoutUser : xxx ([IPAddr])	FTP サーバログアウト [IPAddr]: FTP クライアント IP アドレス
端末	CfgComp User:[User] ([Command]) >詳細情報	ターミナルオペレーションによる設定変更実行 [User]: コマンド入力ユーザー名 [Command]: 入力コマンド [詳細情報]: 全てのコマンド入力文字列 TRAP : cfgChangeトラップ
	Password change	ログインパスワード変更
	IP address change	IPv4 アドレス変更
	Subnet mask change	IPv4 サブネットマスク変更
	Default gateway change	IPv4 デフォルトゲートウェイ変更
	SNMP manager change	SNMP マネージャ設定変更
	Enable set IPv6	IPv6 設定有効化
	Disable set IPv6	IPv6 設定無効化
	IPv6 set change	IPv6 設定値変更
Port	MGTUnit LinkDown	本装置ポートリンクダウン TRAP : linkDownトラップ
	MGTUnit LinkUp	本装置ポートリンクアップ TRAP : linkUpトラップ
SNMP	AuthenticationFailure	登録のないエージェントからの Get 要求 TRAP : authFailトラップ
Pow&Fan	PowerUnit Up -> Down index.left/right	電源ユニット停止 index:left or right TRAP : powUnitDownトラップ
	PowerUnit Down -> Up index.left/right	電源ユニット稼働 index:left or right TRAP : powUnitUpトラップ
	FanUnit Up -> Down index.left/right	ファンユニット停止 index:left or right TRAP : fanUnitDownトラップ
	FanUnit Down -> Up index. left/right	ファンユニット稼働 index:left or right TRAP : fanUnitUpトラップ
MC	MC Mounted mcIdx.x	MC 構成状態変化 (MC 搭載) mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 TRAP : mcMountedトラップ

MC Unmounted mcIdx.x	MC 構成状態変化 (MC 抜取) mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 TRAP : mcUnmounted トラップ
MC LinkDown mcIdx.x port:xxx	MC のポートリンクダウン mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したポート名 TRAP : mcLinkDown トラップ
MC LinkUp mcIdx.x port:xxx	MC のポートリンクアップ mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したポート名 TRAP : mcLinkUp トラップ
MC Signal Detect mcIdx.x port:xxx	MC のポート SD 検出 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したポート名 TRAP : mcSignalDetect トラップ
MC Signal No Detect mcIdx.x port:xxx	MC のポート NoSD 検出 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したポート名 TRAP : mcSignalNoDetect トラップ
MC Set Change mcIdx.x	MC 設定変更 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 TRAP : mcSetChange トラップ
MC StatusNG mcIdx.x	MC のステータス NG mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 TRAP : mcStatusNG トラップ
MC Power ON mcIdx.x	MC の電源 ON mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 TRAP : mcPowerON トラップ
MC Power OFF mcIdx.x	MC の電源 OFF mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 TRAP : mcPowerOFF トラップ
OPT Module Mounted mcIdx.x port:xxx	光モジュール搭載 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したモジュールのポート名 TRAP : mcOptModuleMounted トラップ
OPT Module Unmounted mcIdx.x port:xxx	光モジュール抜取 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したモジュールのポート名 TRAP : mcOptModuleUnmounted トラップ

OPT Module abnormal temperature mcIdx.x port:xxx	光モジュール温度異常 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したモジュールのポート名 TRAP : mcOptAbnormalTemp トラップ
OPT Module abnormal voltage mcIdx.x port:xxx	光モジュール電圧異常 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したモジュールのポート名 TRAP : mcOptAbnormalVolt トラップ
OPT Module abnormal bias mcIdx.x port:xxx	光モジュール電流異常 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したモジュールのポート名 TRAP : mcOptAbnormalBias トラップ
OPT Module abnormal TxPower mcIdx.x port:xxx	光モジュール発光異常 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したモジュールのポート名 TRAP : mcOptAbnormalTxPow トラップ
OPT Module abnormal RxPower mcIdx.x port:xxx	光モジュール受光異常 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したモジュールのポート名 TRAP : mcOptAbnormalRxPow トラップ
Remote MC LinkDown mcIdx.x port:xxx	リモート MC ポートリンクダウン mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したポート名 TRAP : remoteMcLinkDown トラップ
Remote MC LinkUp mcIdx.x port:xxx	リモート MC ポートリンクアップ mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したポート名 TRAP : remoteMcLinkUp トラップ
Remote MC SignalDetect mcIdx.x port:xxx	リモート MC ポート SD 検出 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したポート名 TRAP : remoteMcSignalDetect トラップ
Remote MC SignalNoDetect mcIdx.x port:xxx	リモート MC ポート NoSD 検出 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したポート名 TRAP : remoteMcSignalNoDetect トラップ
Remote MC Power Status NG mcIdx.x	リモート MC 電源断検出 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 TRAP : remoteMcPowerNG トラップ
Remote MC SetChange mcIdx.x	リモート MC 設定変化 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 TRAP : remoteMcSetChange トラップ

AMP Module abnormal PowerSts mcIdx.x	AMP モジュール電源異常 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 TRAP : mcAmpAbnormalPower トラップ
AMP Module abnormal InputLevel mcIdx.x	AMP モジュール光入力異常 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 TRAP : mcAmpAbnormalInput トラップ
AMP Module abnormal OutputLevel mcIdx.x	AMP モジュール光出力異常 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 TRAP : mcAmpAbnormalOutput トラップ
Operate MC Safety mcIdx.x >詳細情報	MC 自動電源 OFF 機能作動 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 [詳細情報]: MCSafety 作動原因 TRAP : operateMcSafety トラップ
MC Initialized mcIdx.x	MC 初期化発生 mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 TRAP : mcInitialized トラップ
OPT Module Access Error mcIdx.x port.xxx	MC 光モジュールアクセスエラー mcIdx: 事象の発生した MC のスロット番号 port: 事象の発生したポート名 TRAP : mcOptAccessError トラップ

“log”コマンドの使用方法を以下に示します。

[形式]

```
log clear  
log summary mc-lpt { enable | disable }  
log { -a | -d } [ category [ syserr ] [ system ] [ ftp ] [ terminal ]  
                [ port ] [ snmp ] [ mc ] [ pow-fan ] ]
```

[説明]

履歴情報の表示・クリアを行います。

[引数]

clear	: 履歴クリア
-a	: 履歴情報簡易表示
-d	: 履歴情報詳細表示
category	: ログカテゴリ指定
syserr	: システムエラー
system	: システム
ftp	: FTP
terminal	: ターミナル
port	: Ethernet インターフェース
snmp	: SNMP
mc	: MC ユニット
pow-fan	: 電源およびファンユニット

[備考]

履歴情報は最大3000件まで取得が可能です。履歴情報が3000件まで達した場合は1番古い履歴情報から上書きされます。なお、表示した場合は、新しい履歴情報から表示されます。表示は、履歴情報1件に対して1行が基本です。

カテゴリがシステムエラー、ターミナル、SNMP、システムのコンフィグファイルチェックエラーの場合のみ詳細情報が省略されています。全てを表示する場合は「-d」オプションを指定して下さい。

**※ 履歴情報は電源 OFF もしくは装置リセットで消去されますが、Reboot による再起動の場合は実行前の履歴情報が残ります。**

**また、一部 ROM へ保存を行うログは 25 件まで保存され、電源 OFF や装置リセットでも消去されません。**

## 2.17. syslog 送出機能

syslog とはシステムの状況などのログを取るプログラムです。syslog クライアント側で一定の条件が発生した時に、そのログを syslog サーバに送信するように設定することで、システムの状況を syslog サーバで管理することができます。本装置では syslog クライアント機能を実装します。送信することが可能なログは履歴情報一覧に示すログ中、システムエラーを除くログです。

syslog で定義されている Facility / Severity のうち、本装置では Facility(0~9,11,12,16~23)、Severity(0~7)が設定可能です。表に示すように、Facility はログカテゴリが SNMP、ポート、MC、Power&Fan の Severity は個別に設定可能です。

また、Level 設定によって設定した Severity 値以下の(より重要度の高い)syslog のみを送出する設定も可能です。

表 Facility / Severity 一覧

ログカテゴリ	Facility	Severity
システム	システム・デーモン(3)	syslog severity system <severity-level> コマンドにて一括設定可能
端末		
FTP	FTPデーモン(11)	
SNMP	Syslog facility <facility-code>	
port	コマンドにて一括設定可能	syslog severity port <severity-level> コマンドにて設定可能
MC		syslog severity mc<severity-level> コマンドにて設定可能
Pow&Fan		syslog severity power <severity-level> コマンドにて設定可能
システムエラー	syslog送出不可	syslog送出不可

syslog コマンドの使用方法を以下に示します。

[形式]

```
syslog server add < IP_Address >
syslog server del < IP_Address >
syslog level < severity-level >
syslog facility < facility-code >
syslog severity { system | port | mc | pow-fan } < severity-level >
syslog -a
```

[説明]

syslog の設定・表示を行います。

[引数]

server : syslog の IP アドレスの設定を行います。  
add : syslog サーバを追加します。  
del : syslog サーバを削除します。  
level : syslog を送出するレベル設定を行います。  
facility : syslog ファシリティの設定を行います。  
severity : syslog セベリティレベルの設定を行います。  
-a : 現在設定されている syslog サーバを表示します。

*IP\_Address* : IP アドレスを指定します。  
Syslog サーバには IP アドレスの他にドメイン名、IPv6 有効時であれば IPv6 アドレスを設定可能です。

*severity-level* : セベリティを指定します。(設定範囲 : 0-7)

0 : Emergency	(緊急)
1 : Alert	(警戒)
2 : Critical	(危機的)
3 : Error	(エラー)
4 : Warning	(警告)
5 : Notice	(通知)
6 : Information	(情報)
7 : Debug	(デバッグ)

*facility-code* : ファシリティを指定します。(設定範囲 : 0-9,11,12,16-23)

0 : Kernel	11 : FTP
1 : User	12 : NTP
2 : Mail	16 : Local use 0
3 : System	17 : Local use 1
4 : Auth	18 : Local use 2
5 : Syslog	19 : Local use 3
6 : Line Printer	20 : Local use 4
7 : Net News	21 : Local use 5
8 : UUCP	22 : Local use 6
9 : Cron	23 : Local use 7

[備考]

デフォルト	:	syslog 送出レベル	=	Debug(7)
		Facility	=	Local use7(23)
		Severity System	=	Warning(4)
		Severity Ethernet	=	Error(3)
		Severity Serial	=	Error(3)
		Severity Parallel	=	Error(3)
		Severity Power	=	Error(3)
		Severity MC	=	Error(3)

例として、syslog サーバとして 192.168.1.1、Severity が 3 以下のログのみを送出するよう設定します。

```
MC_RACK#syslog server add 192.168.1.1
Command Completed.

MC_RACK#syslog level 3
Command Completed.
```

設定内容を表示します。

```
MC_RACK# syslog -a
Logging level : Error(3)
Facility      : Local use7(23)

-----Severity Level-----
System       : Warning(4)
Port        : Error(3)
MC          : Error(3)
Pow-FAN     : Error(3)

-----Server address-----
192.168. 1. 1
```

## 2.18. 時計機能

時計の設定はコマンドで行います。設定した時計情報は、履歴情報取得時刻で使用され、電源 OFF、またはリセットで消去されます。(バックアップ機能はありません)

時刻設定は“date”コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
date set year <year> month <month> day <day> hour <hour>min <min> sec <sec>
date -a
```

### [説明]

時計情報の設定・表示を行います。

### [引数]

```
set      : 時計情報指定
year     : 西暦指定
month    : 月指定
day      : 日指定
hour     : 時指定
min      : 分指定
sec      : 秒指定
-a       : 表示
```

```
year     : 西暦(2020-2050)
month    : 月(1-12)
day      : 日(1-31)
hour     : 時(0-23)
min      : 分(0-59)
sec      : 秒(0-59)
```

### [備考]

デフォルト : 2020 年 1 月 1 日 00 : 00 : 00

※時計情報は電源 OFF、リセットで消去されます。

例として、2021 年 3 月 1 日 12 時 30 分 30 秒に設定します。

なお、登録した時計情報を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#date set year 2021 month 3 day 1 hour 12 min 30 sec 30
Command Completed.
```

```
MC_RACK#date -a
Mar 1 12:30:33 2021
```

## 2.19. Ethernet インターフェースの設定

Ethernet インターフェースは以下の設定が行えます。

- ・ポート有効／閉塞の設定
- ・フロー制御有効／無効の設定
- ・最大パケット長の設定
- ・通信モードの設定
- ・Auto-MDI/MDI-X の設定

Ethernet インターフェースの設定を行う場合は、“portconfig”コマンドを使用します。  
使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
portconfig use { on | off }
portconfig flow { on | off }
portconfig speed { auto | 100half | 100full | 10half | 10full }
portconfig max-size < max_size >
portconfig auto-mdix { on | off { mdi | mdix } }
portconfig -a
```

### [説明]

Ethernet インターフェースの設定・表示を行います。

### [引数]

use	: ポートの有効／閉塞を選択します。
on	: 送信／受信ともに許可します。
off	: 送信／受信ともに禁止します。
flow	: フロー制御の有効／無効を選択します。
on	: フロー制御を有効にします。
off	: フロー制御を無効にします。
speed	: 通信モードを選択します。
auto	: 通信モードをオートネゴシエーションにします。
100full	: 通信モードを全二重 100Mbps 固定にします。
100half	: 通信モードを半二重 100Mbps 固定にします。
10full	: 通信モードを全二重 10Mbps 固定にします。
10half	: 通信モードを半二重 10Mbps 固定にします。
max-size	: 受信できる最大パケット長を指定します。(CRC 長を含みます。)
auto-mdix	: Auto-MDI/MDI-X の有効／無効を選択します。
on	: Auto-MDI/MDI-X を有効にします。
off	: Auto-MDI/MDI-X を無効にします。
mdi	: MDI 固定配列にします。
mdix	: MDI-X 固定配列にします。

`-a` : 現在設定されているポート情報を表示します。

`max_size` : 最大パケット長を指定します。(1518-2048)

[備考]

デフォルト :

ポートの有効/閉塞 : ポート有効

フロー制御の有効/無効 : ポート無効

通信モード : auto

最大パケット長 : ポート 1522Byte

Auto-MDIX : Auto

ブリッジ接続 : ポート有効

### 2.19.1. ポート閉塞の設定

ポートの有効/閉塞を設定します。有効時は送信/受信パケット、ともに許可します。閉塞時は送信/受信パケットともに禁止します。

ポートの有効/閉塞設定を行う場合は、`portconfig` コマンドの「`use`」オプションで行います。

例として、ポートを閉塞に設定します。

(表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい)

```
MC_RACK#portconfig use off
Command Completed.
```

### 2.19.2. フロー制御の設定

ネットワークの負荷が高くなると、入力データ量が装置の処理能力を上回り、バッファ・メモリからあふれてしまう可能性があります。そのため、受信装置はバッファ・メモリがフル状態に近づくと、送信側に対して一定時間送信を待機するよう指示を出し、バッファ・メモリの開放を可能とすることによって、データあふれを避けています。

このようなトラフィック制御機構を、フロー制御といいます。

ポートが全二重モードの場合、スイッチは IEEE 802.3x 規格に従って PAUSE パケットを送信することによって、送信側の装置に送信を待機させます。半二重の場合には、バックプレッシャ制御機能が働き、故意に送信側に対して衝突信号を送出して、送信側の装置の送信を待機させます。

フロー制御設定を行う場合は、portconfig コマンドの「flow」オプションで行います。

例として、フロー制御機能を有効に設定します。

(表示はインターフェースの設定表示を参照してください)

```
MC_RACK#portconfig flow on
Command Completed.
```

### 2.19.3. 通信モードの設定

通信モード(Speed/Duplex)を設定します。

通信モードは以下の種類があります。

- Auto-Negotiation
- Force 100Mbps Full Duplex
- Force 100Mbps Half Duplex
- Force 10Mbps Full Duplex
- Force 10Mbps Half Duplex

通信モード設定を行う場合は、portconfig コマンドの「speed」オプションで行います。

例として、「Force 10Mbps Full Duplex」モードに設定します。

(表示はインターフェースの設定表示を参照してください)

```
MC_RACK# portconfig speed 10full
Command Completed.
```

### 2.19.4. 受信最大パケット長の設定

受信最大パケット長設定は 1518～2048 バイトの範囲で設定します。この、パケット長には VLAN タグ、CRC も含まれますので注意してください。

受信最大パケット長設定を行う場合は、portconfig コマンドの「max-size」オプションで行います。

本設定を変更する場合は、ポート指定で「all」を指定してください。

例として受信最大パケット長を 1522 バイトにします。

(表示はインターフェースの設定表示を参照にしてください)

```
MC_RACK#portconfig max-size 1522
Command Completed.
```

### 2.19.5. Auto-MDI/MDI-X の設定

Auto-MDI/MDI-X 設定は Auto-MDI/MDI-X / MDI 固定配列 / MDIX 固定配列のいずれかを選択します。  
Auto-MDI/MDI-X 設定の場合は MDI/MDIX の極性を自動判別します。  
Auto-MDI/MDI-X 設定を行う場合は、portconfig コマンドの「auto-mdix」オプションで行います。

例として、TP ポートを MDI 固定配列にします。

(表示はインターフェースの設定表示を参照してください)

```
MC_RACK #portconfig auto-mdix off mdi
Command Completed.
```

### 2.19.6. Ethernet インターフェースの設定表示

Ethernet インターフェースの設定情報の表示を行う場合は、portconfig コマンドの「-a」オプションで行います。

```
MC_RACK#portconfig -a
Port  PortType  Use  Mode  FlowCtrl  Size  MDIX
-----
MGMT  10/100BASE-TX  On   Auto  Off       1522  Auto
MC_RACK#
```

## 2.20. 本装置宛のパケットのマスク機能の設定

本機能は、ping、FTP など本装置宛のパケットから IP アドレス、MAC アドレスを精査し、登録した IP アドレス、MAC アドレスと合致しない場合、そのパケットを破棄する機能です。また、本機能自体を有効／無効に設定することができます。

本機能の設定・表示は、“access”コマンドで行います。(本コマンドは隠しコマンドとなります)

使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
access enable
access disable
access add { ip < IPAddr > | mac < MACAddr > }
access del { ip < IPAddr > | mac < MACAddr > }
access -a
```

### [説明]

本装置宛てのパケットのマスク機能の設定・表示を行います。(隠しコマンド)

### [引数]

enable : マスクテーブル有効  
disable : マスクテーブル無効  
add : マスク条件追加  
del : マスク条件削除  
IPAddr : IP アドレス  
IPv6 有効時であれば IPv6 アドレスをマスク条件に追加することもできます。  
MACAddr : MAC アドレス  
-a : 表示

### [備考]

マスク条件は IP アドレス、MAC アドレスでそれぞれ最大 50 個までとなります

IP アドレス、IPv6 アドレスは「access add ip 172.20.0.0/16」や「access add ip fe80::/64」のようにサブネット単位、プレフィックス単位でマスク条件を指定できます。

例として、MAC アドレス 00:00:00:00:00:01 を登録します。

なお、本機能の設定を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#accessadd mac 00:00:00:00:00:01
Command Completed.

MC_RACK#access-a
Access control function : disable
<IP address>
<MAC address>
00:00:00:00:00:01
```


## 2.21. SNTP の設定

NTP は時刻情報サーバを階層的に構成し、情報を交換して時刻を同期するプロトコルであり、SNTP は NTP の仕様のうち複雑な部分を省略し、クライアントがサーバに正確な時刻を問い合わせる用途に特化したプロトコルです。本装置は SNTP バージョン 4 に対応した SNTP クライアント機能を実装しており、RFC4330 に準拠している NTP サーバに対して、現在時刻を取得することが可能です。その他に、取得した時刻より本装置の時刻を遅らせる設定 (delay-time) や、取得した時刻と本装置の時刻差によっては時刻情報を更新しない設定 (adjust-range) が可能です。

SNTP バージョン 4 には動作モードが 3 つあり、以下の 3 つの動作モードを選択可能です。


### ・ユニキャストモード

NTPサーバとクライアントが1対1で通信を行います。クライアントは時刻取得要求を出し、要求を受けたNTPサーバはクライアントへ現在時刻を通知します。

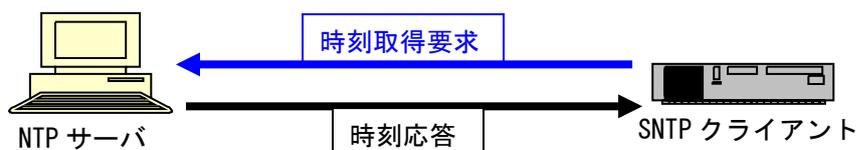


### ・マルチキャストモード

クライアントから時刻取得要求を出すことは無く、NTPサーバが定期的に通知する現在時刻のブロードキャストデータを受信します。

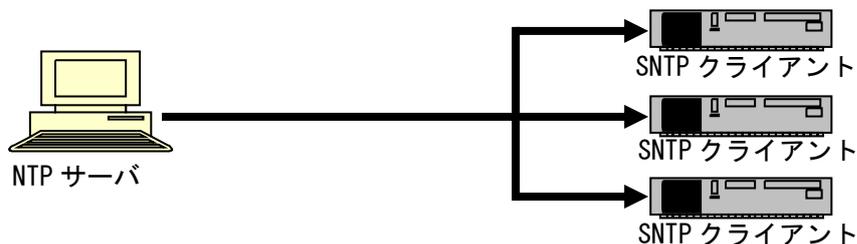

### ・エニーキャストモード

クライアントからサブネット内にブロードキャストアドレス、あるいはマルチキャストアドレス宛に時刻取得要求を出し、サブネット内のNTPサーバからの応答を待ちます。クライアントは最初に受信したNTPサーバ応答を以降のユニキャストモード動作に用いるNTPサーバとして設定します。

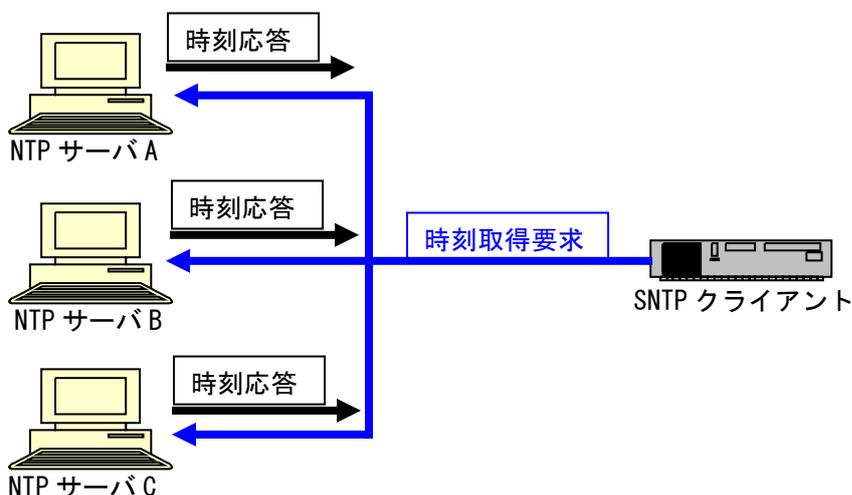

SNTP 設定を行う場合は、“sntp”コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

#### [形式]

```
sntp use { active | inactive }  
sntp mode { unicast | multicast | anycast { v4 | v6 } }  
sntp interval < interval_time >  
sntp delay-time < delay_time >  
sntp adjust-range < adjust_range >  
sntp server < IPAddress >  
sntp stratum < stratum_value >  
sntp -a
```

#### [説明]

SNTP の設定・表示を行います。

#### [引数]

use	: SNTP 機能の有効/無効
active	: SNTP 機能有効
inactive	: SNTP 機能無効
mode	: SNTP 機能の動作モードを選択
unicast	: ユニキャストモード
multicast	: マルチキャストモード
anycast	: エニーキャストモード
v4	: IPv4 にてエニーキャスト動作を行う。
v6	: IPv6 にてエニーキャスト動作を行う。(IPv6 有効時)
interval	: ユニキャスト、エニーキャストモード時のリクエスト送出間隔
delay-time	: NTP サーバの時刻情報に対して装置の時刻を加算する設定
adjust-range	: NTP サーバの時刻情報との許容誤差 (誤差がこの範囲内であれば時刻設定しません)
server	: NTP サーバの IP アドレス
stratum	: SNTP 機能のストレータム(階層)を指定
-a	: SNTP ステータス情報表示
<i>IPAddress</i>	: SNTP サーバの IP アドレス SNTP サーバには IP アドレスの他にドメイン名、IPv6 有効時であれば IPv6 アドレスを設定可能です
<i>interval_time</i>	: リクエスト送出間隔時間(単位 : 秒)(64-604800)
<i>delay_time</i>	: 時刻情報から遅らせる時間(単位 : 秒)(0-1024)
<i>adjust_time</i>	: 時刻情報に対する許容誤差(単位 : 秒)(0-1024)
<i>stratum_value</i>	: ストレータム(階層)(0-15)

[備考]

デフォルト :	SNTP 機能	= 無効
	リクエスト送出間隔	= 64 秒
	動作モード	= マルチキャストモード
	時刻情報から遅らせる時間	= 0 秒
	時刻情報に対する許容誤差	= 0 秒
	ストレータム(階層)	= 0

例として、SNTP 機能を有効、モードをユニキャストモード、NTP サーバ IP アドレスを 192.168.1.201、時刻情報から加算する時間を 1 秒、取得した時刻情報に対する共用誤差を 10 秒、ストレータム(階層)を 8 に設定します。

```
MC_RACK#sntp use active
Command Completed.

MC_RACK#sntp mode unicast
Command Completed.

MC_RACK#sntp server 192.168.1.201
Command Completed.

MC_RACK#sntp delay-time 1
Command Completed.

MC_RACK#sntp adjust-range 10
Command Completed.

MC_RACK#sntp stratum 8
Command Completed.
```

設定内容を表示します。

```
MC_RACK#sntp -a
SNTP status      : Active
SNTP mode        : unicast
interval         : 64 sec
delay-time       : 1 sec
adjust-range     : 10 sec
stratum          : 8
Server address   : 192.168.  1.201
Last update time : --- -- --:--:-- ----
```

※ ストレータム(階層)を設定される場合には、ご使用のNTP(SNTP)サーバのストレータム(階層)よりも大きい値となるよう設定してください。

## 2.22. ARP テーブル表示／消去機能

本機能は、本装置に登録されている ARP テーブルの表示、および、設定を行う機能です。

本機能により登録される ARP テーブルは全て静的(static)となり、10 件まで登録可能です。

また、ARP による登録も可能ですが、その場合は動的(dynamic)登録となります。動的登録の保持時間についても、コマンドにより可能です。

また、登録上限数は静的、および、動的な登録の合計が 100 件となります。これを超える登録が行われる場合には、動的な登録の中で最も古い登録(抹消までの制限時間が最も少ないもの)と入れ替えて登録します。

ARP テーブルの表示、および、設定は“arptable”コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
arptable add ip < IP address > mac < MAC address >
arptable del ip { < IP address > | all }
arptable timeout < sec >
arptable -a
```

### [説明]

ARP テーブルの設定・表示を行います。

### [引数]

add	: ホストの登録を行います。(最大 10 ホスト)
del	: ホストの削除を行います。
all	: 登録している全てのホストを対象とします。
timeout	: 動的な登録の保持時間を設定します。
-a	: 現在の ARP テーブルを表示します。

<i>IP address</i>	: IP アドレス
<i>MAC address</i>	: MAC アドレス
<i>sec</i>	: 動的な登録の保持時間(秒)

### [備考]

デフォルト:           動的な登録の保持時間 = 600 秒

例として、ARP テーブルに IP アドレス=192.168.1.1、MAC アドレス=00:11:22:33:44:55 の登録を行います。  
なお、「-a」オプションにて本機能の設定を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#arptable add ip 192.168.1.1 mac 00:11:22:33:44:55
Command Completed.

MC_RACK#arptable -a
Dynamic ARP cache hold time : 600

ARP cache table
<index> <IP address> <MAC address> <Type (remaining time[sec])>
-----
1 192.168.1.1 00:11:22:33:44:55 static

in command registration
<index> <IP address> <MAC address>
-----
1 192.168.1.1 00:11:22:33:44:55

MC_RACK#
```

## 2.23. ND キャッシュ表示／消去機能

本機能は、本装置に登録されている ND キャッシュの表示、および、設定を行う機能です。

本機能により登録される ND キャッシュは全て静的 (static) となり、10 件まで登録可能です。

また、登録上限数は静的、および、動的な登録の合計が、ARP テーブルと併せて 100 件までとなります。これを超える登録が行われる場合には、動的な登録の中で、最も古い登録と入れ替えて登録します。

ND キャッシュの表示、および、設定は“ndcache”コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
ndcache add ip < IP address > mac < MAC address >
```

```
ndcache del ip { < IP address > | all }
```

```
ndcache -a
```

### [説明]

ND キャッシュの設定・表示を行います。

### [引数]

add : ホストの登録を行います。(最大 10 ホスト)

del : ホストの削除を行います。

all : 登録している全てのホストを対象とします。

-a : 現在の ND キャッシュを表示します。

*IP address* : IPv6 アドレス

*MAC address* : MAC アドレス

### [備考]

ND キャッシュは ARP テーブルと合わせて 100 件までが登録上限になっています。

例として、ND キャッシュに IPv6 アドレス=fe80::1234:5678、MAC アドレス=00:11:22:33:44:55 の登録を行います。

なお、「-a」オプションにて本機能の設定を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#ndcache add ip fe80::1234:5678 mac 00:11:22:33:44:55
```

```
Command Completed.
```

```
MC_RACK#ndcache -a
```

```
ND cache table
```

```
<idx> <IPv6 address> <MAC address> <State>
```

```
-----  
1 fe80::1234:5678 00:11:22:33:44:55 reachable
```

```
in command registration
```

```
<idx> <IPv6 address> <MAC address>
```

```
-----  
1 fe80::1234:5678 00:11:22:33:44:55
```

```
MC_RACK#
```

## 2.24. FAN 制御機能

本機能は、本装置の FAN の制御の設定、および、表示を行う機能です。

本装置の FAN の制御方法は、搭載された MC の台数などに応じて回転数を自動的に変化させる「Auto」モード、常に最大の回転数で動作させる「Full」モードの 2 つがあり、コマンドによってどちらのモードで動作させるかの設定を行えます。

「Auto」モードに設定した場合、通常時は MC の台数に応じて回転数の制御を行いますが、異常が発生した場合に FAN は Full 回転します。異常発生によって FAN が Full 回転した場合には、異常を取り除いてから「fancontrol errsts-reset」コマンドを入力することで、通常の MC 台数に応じた回転数制御に戻すことができます。この時、「-a」オプションで異常が発生している箇所を確認することができます。

FAN を Full 回転させる異常は以下のとおりです。

表 FAN を Full 回転させる条件

条件
MGT モジュールの基板温度が閾値より高い
FAN の回転数が規定値を下回った
MC 保護機能作動中の MC がある ※
MC 上の光モジュールの温度が閾値より高い
使用するファームウェアのバージョンでは未対応の MC が搭載されている

※ MC 保護機能については後述の『MC 保護機能』を参照

コマンドの使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
fancontrol mode { auto | full }  
fancontrol errsts-reset  
fancontrol -a
```

### [説明]

FAN 制御の設定・表示を行います。

### [引数]

mode : FAN 制御のモードを設定します  
auto : Auto モードで制御します。  
full : Full モードで制御します  
errsts-reset : 「Auto」モード時に通常制御への復帰を試みます。  
-a : 現在の FAN 制御モード、FAN の回転数状態を表示します。

### [備考]

デフォルト : 制御モード : Auto モード

FAN ユニットの交換を行う場合、一度 FAN ユニットが取り外されることによって FAN の停止が検出され、FAN が Full 回転するようになるため、ユニット交換後に“errsts-reset”コマンドを実行してください。

例として、FAN 制御の Full 固定設定を行います。

なお、「-a」オプションにて本機能の設定を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#fancontrol mode full
Command Completed.

MC_RACK#fancontrol -a

<Control Mode> : Full
<Speed Level> : 15 (18000rpm<intake, 16000rpm<exhaust)
<Fan Rotation Speed>-----
FanUnit.1 (Left)
  intake. 1 : 22620 rpm
  exhaust.1 : 20100 rpm
  intake. 2 : 21600 rpm
  exhaust.2 : 19680 rpm
FanUnit.2 (Right)
  intake. 1 : 22620 rpm
  exhaust.1 : 19800 rpm
  intake. 2 : 22740 rpm
  exhaust.2 : 18960 rpm

MC_RACK#
```

「Auto」モード設定時に異常が発生し、FAN が Full 回転している場合には以下のような表示になります。

```
MC_RACK#fancontrol -a

<Control Mode> : Auto (Error Detect)
<Speed Level> : 15 (18000rpm<intake, 16000rpm<exhaust)
<Fan Rotation Speed>-----
FanUnit.1 (Left)
  intake. 1 : 22620 rpm
  exhaust.1 : 19680 rpm
  intake. 2 : 22800 rpm
  exhaust.2 : 18960 rpm
FanUnit.2 (Right)
  intake. 1 : 22620 rpm
  exhaust.1 : 20040 rpm
  intake. 2 : 21600 rpm
  exhaust.2 : 19680 rpm
<Error Point>-----
*mc3-module : port2

MC_RACK#
```

「Error Point」の表示には以下のようなものがあります。

mgt-temperature	: MGT 基板で温度異常が発生
fan	: FAN の回転が停止
mc-safety	: MC 保護が作動
mc-module	: MC 上のモジュールで温度異常が発生
mc-unknownType	: 使用するファームウェアのバージョンでは未対応の MC が搭載

## 2.25. MC 保護機能

本装置には、MC に搭載された光モジュールの温度が高温になり故障の可能性が生じた場合、FAN が停止した場合には自動的に MC の電源を OFF にして保護する機能があります。

光モジュールの温度をトリガーとした MC 保護はコマンドによる有効／無効の設定が可能です。

**FAN の停止をトリガーとした MC 保護は有効固定であり下に示すコマンドを用いても無効化はできません。**

MC 保護の表示、および、設定は“mcsafety”コマンドで行います。(本コマンドは隠しコマンドとなります)

使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
mcsafety use { active | inactive }
```

```
mcsafety -a
```

### [説明]

MC 保護機能の設定・表示を行います。

### [引数]

use : MC 保護機能の有効／無効を設定します。

active : MC 保護機能を有効に設定します。

inactive : MC 保護機能を無効に設定します。

-a : MC 保護機能の状態を表示します。

### [備考]

本コマンドによって設定できる MC 保護機能の有効／無効は、MC 上の光モジュールの温度による MC 保護のみであり、FAN 停止による MC 保護は無効化できません。

FAN ユニットの交換を行う場合には、ユニットの抜き差しは片側ずつ行ってください。FAN ユニットの 2 つとも抜き取ってしまうと、MC 保護機能による MC の動作停止が発生しますのでご注意ください。

例として、MC 保護機能の無効設定を行います。

なお、「-a」オプションにて本機能の設定を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#mcsafety use inactive  
Command Completed.
```

```
MC_RACK#mcsafety -a  
MC Safety use : Inactive
```

```
MC_RACK#
```

## 2.26. ステータス表示機能

本機能は、温度センサー、電圧センサー、Ethernet インターフェース、電源ユニット、FAN ユニットの状態を一覧する機能です。

ステータスの表示は“status”コマンドで行います。

また、オプションに clear をつけることにより、保持している最大温度をリセットすることができます。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

status [ clear ]

### [説明]

本装置のステータス情報の表示を行います。

### [引数]

clear : 保持している温度の Max 値を消去します。

### [備考]

なし

例として、DNSHD8E のステータスを表示します。

MC\_RACK#status

<Temperature>-----

condition : 27.5 (c), Status : OK  
max : 27.5 (c)

<Voltage>-----

12V : +11.94 (V), Status : Up  
3.3V : +3.28 (V), Status : Up

<Power>-----

index.1 : +12.00 (V), Status : OK  
index.2 : +11.94 (V), Status : OK

<Fan>-----

<Control Mode> : Auto

<Speed Level> : 4 (6777rpm<intake, 6099rpm<exhaust)

<Fan Rotation Speed>-----

FanUnit.1 (Left)

intake.1 : 8880 rpm  
exhaust.1 : 7980 rpm  
intake.2 : 8580 rpm  
exhaust.2 : 7860 rpm

FanUnit.2 (Right)

intake.1 : 8880 rpm  
exhaust.1 : 7860 rpm  
intake.2 : 9000 rpm  
exhaust.2 : 7620 rpm

<Port status>-----

Port	Port Type	Link	Speed	Duplex	MDI/MDIX
MGMT	10/100BASE-TX	Up	100M	Full	MDIX

### 3. 温度、電圧監視しきい値設定機能

本機能は、監視対象の温度、電圧のしきい値を設定表示する機能です。

監視対象の電圧は 12v、3.3v、電源ユニット(12v)の 3 つとなります。

しきい値の設定・表示は、“threshold”コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

#### [形式]

```
threshold voltage 3.3v { max | min } <threshold_value_3.3v>
threshold voltage 12v { max | min } <threshold_value_12v>
threshold voltage power { max | min } <threshold_value_power>
threshold temp board { max | min } <threshold_value_temp>
threshold -a
```

#### [説明]

電圧、または温度の閾値の設定・表示を行います。

#### [引数]

voltage	:	監視電圧
3.3v	:	入力電圧 (3.3v)
12v	:	入力電圧 (12v)
power	:	電源ユニットの出力電圧 (12v)
temp	:	監視温度
board	:	基板の状態温度
max	:	最大閾値
min	:	最小閾値
-a	:	各閾値の表示を行います。
<i>threshold_value_3.3v</i>	:	管理基板の 3.3v 電圧の閾値を設定します。(2.50-4.00)
<i>threshold_value_12v</i>	:	管理基板の 12v 電圧の閾値を設定します。(10.0-15.0)
<i>threshold_value_power</i>	:	電源ユニット出力電圧の閾値を設定します。(10.0-15.0)
<i>threshold_value_temp</i>	:	管理基板の温度の閾値を設定します。(-55.0-125.0)

#### [備考]

デフォルト : 監視対象電圧(入力電圧 3.3v)	=	2.70/3.60(v)
監視対象電圧(入力電圧 12v)	=	10.8/13.2(v)
監視対象電圧(電源ユニット)	=	10.8/13.2(v)
監視対象温度(管理基板)	=	-20.0/50.0(°C)

閾値の範囲を超過した場合、監視対象毎の異常 Trap が Trap 出力先ホストに送出されます。

(Trap 出力有効時)

例として、入力電圧(3.3v)の最大しきい値を 3.65v に設定します。

```
MC_RACK#threshold voltage3.3v max 3.65  
Command Completed.
```

設定状態を表示します。

```
MC_RACK#threshold -a  
3.3v      : 3.13 <= <= 3.65  
12v       : 10.8 <= <= 13.2  
power     : 10.8 <= <= 13.2  
temp      : -20.0 <= <= 70.0  
  
MC_RACK#
```

#### 4. MC ユニットの設定

本機能は、本装置に搭載されている MC ユニットの状態を設定・表示する機能です。

MC ユニットの設定表示は、“mcconfig”コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

##### [形式]

```
mcconfig mc <mc_num> port-name <name>
mcconfig mc <mc_num> mode { FEC-off | RS-FEC } port OPT1
mcconfig mc <mc_num> remote { enable | disable }
mcconfig mc <mc_num> enable { hardsw | config | set-clear }
mcconfig mc <mc_num> power { on | off | reset }
mcconfig mc <mc_num> threshold RxPower { min | max } value { auto | <dB_value> } port { all | OPT1 | OPT2 }
mcconfig -a mc <mc_num> [ category | [ if ] [ status ] [ module ] [ remote ] ]
```

##### [説明]

MC の設定・表示を行います。

##### [引数]

mc	: MC を選択します。(ローカル MC 設定時)
port-name	: ポート名を設定します。
mode	: MC のポートの動作モードを設定します。
FEC-off	: FEC を無効に設定します。
RS-FEC	: RSFec に設定します。
remote	: リモート監視機能を設定します。
enable	: リモート監視を有効に設定します。
disable	: リモート監視を無効に設定します。
enable	: 現在の設定を選択します。
hardsw	: ハード SW の設定を有効にします。
config	: コンフィグファイルの設定を有効にします。
set-clear	: 現在の設定を消去します。
threshold	: しきい値を設定します。
RxPower	: 光モジュールの受光パワーの下限値を判断する閾値を設定します。
min	: 下限閾値を設定します。
max	: 上限閾値を設定します。
value	: しきい値を指定します。
auto	: 光モジュールの DMI 機能よりしきい値を指定します。
port	: しきい値を設定するポートを指定します。
-a	: 現在設定されている MC 情報を表示します。
category	: 表示したい情報を指定します。
if	: リンク状態や速度などのインターフェースの情報を表示します。
status	: 設定情報などのステータス情報を表示します。
module	: 光モジュールや AMP などのモジュールの情報を表示します。
remote	: リモート MC の情報を表示します。

*mc\_num* : MC を指定します。(1-8)  
*name* : ポート名を指定します。  
*dB\_value* : 受光パワーのしきい値を指定します。

[備考]

なし

例として、ポート 3 の MC ユニートを RS-FEC 有効に設定します。また、ポート 3 の設定状態を表示します。

```

MC_RACK#mcconfig mc 3 mode RS-FEC port OPT2
Now setting...
Command Completed.

MC_RACK#mcconfig -a mc 3

* Port3-4 *****
PortName = [                ]
           [                ]
Mount Status : Mounted
--<Type>-----
Type : DN100GE, Revision : A
--<Interface>-----
OPT1      : LinkDown
OPT2      : LinkUp
OPT1 Speed : 100G
OPT2 Speed : 100G
--<Status>-----
OPT1 Module Mount : Unmount
OPT2 Module Mount : Mount
OPT1 Mode          : RS-FEC
OPT2 Mode          : OTU4
Remote Management : Disable
Enable Set         : Config
*****
--<OPT2 Status>-----
--- Information -----
Vender Name       : OCLARO
Part Number       : TRB100BA-02      Serial Number   : SMV004966
Wave Length(nm)   : 1567.10 (C13)
Temperature(c)    : 38.203           : OK
Vcc(V)            : 3.214            : OK
Tx Power (dBm)    : 0.390            : OK
Rx Power (dBm)    : -1.370           : OK
--- Threshold -----
Temperature       : 0      <= Temp <= 75
Vcc               : 3.10   <= Vcc
Tx Power          : -11.0  <= Power <= 3.5
Rx Power (auto)   : -24.1  <= Power <= 3.0
*****
--<Booster AMP Status>-----
Power Status      : OK
Input Status      : NG           Input Level (dBm) : -40.0
Output Status     : NG           Output Level (dBm) : -40.0
Voa Level (V)     : 2.5
MC_RACK#
  
```

例として、ポート 1 の MC ユニットの OPT2 に搭載された光モジュールの受光パワーの下限を判断するしきい値を設定します。また、ポート 1 の設定状態を表示します。

```
MC_RACK#mcconfig mc 1 threshold RxPower min value -30 port opt2
Command Completed.

MC_RACK#mcconfig -a mc 1

* Port1-2 *****
PortName = [                ]
           [                ]
Mount Status : Mounted
--<Type>-----
Type : DN100GE, Revision : A
--<Interface>-----
OPT1      : LinkDown
OPT2      : LinkUp
OPT1 Speed : 100G
OPT2 Speed : 100G
--<Status>-----
OPT1 Module Mount : Unmount
OPT2 Module Mount : Mount
OPT1 Mode         : FEC-Off
OPT2 Mode         : OTU4
Remote Management : Disable
Enable Set        : HardSW
*****
--<OPT2 Status>-----
--- Information -----
Vender Name      : OCLARO
Part Number      : TRB100BA-02      Serial Number   : SMV004966
Wave Length(nm)  : 1567.10 (C13)
Temperature(c)   : 37.273           : OK
Vcc(V)           : 3.216           : OK
Tx Power (dBm)   : 0.370           : OK
Rx Power (dBm)   : -1.280          : OK
--- Threshold -----
Temperature      : 0      <= Temp <= 75
Vcc              : 3.10   <= Vcc
Tx Power         : -11.0  <= Power <= 3.5
Rx Power (MinCfg) : -30.0 <= Power <= 3.0
```

※ 光モジュールの DMI 機能よりしきい値を取得している場合は(auto)、コマンドによりしきい値を指定している場合は min のみ設定しているならば(MinCfg)、max のみ設定しているならば(MaxCfg)、min・max とともに設定しているならば(BothCfg)と表示されます。

例として、全ポートの MC ユニットの状態を表示します。

```
MC_RACK#mcconfig -a

* Port1-2 *****
PortName = [          ]
          [          ]
Mount Status : Mounted
--<Type>-----
Type : DN100GE, Revision : A
--<Interface>-----
OPT1      : LinkDown
OPT2      : LinkUp
OPT1 Speed : 100G
OPT2 Speed : 100G
--<Status>-----
OPT1 Module Mount : Unmount
OPT2 Module Mount : Mount
OPT1 Mode         : RS-FEC
OPT2 Mode         : OTU4
Remote Management : Enable
Enable Set        : HardSW
*****
--<OPT2 Status>-----
--- Information -----
Vender Name      : OCLARO
Part Number      : TRB100BA-02      Serial Number   : SMV004966
Wave Length(nm)  : 1567.10 (C13)
Temperature(c)   : 36.719      : OK
Vcc(V)          : 3.216      : OK
Tx Power (dBm)  : 0.390      : OK
Rx Power (dBm)  : -3.600     : OK
--- Threshold -----
Temperature      : 0      <= Temp <= 75
Vcc              : 3.10   <= Vcc
Tx Power         : -11.0  <= Power <= 3.5
Rx Power (auto)  : -24.1  <= Power <= 3.0
*****
--<Booster AMP Status>-----
Power Status     : OK
Input Status     : NG          Input Level (dBm) : -40.0
Output Status    : NG          Output Level (dBm) : -40.0
Voa Level (V)    : 2.5
*****
--<Remote End MC Status>-----
Type : DN100GE
--<Interface>-----
OPT1      : LinkDown
OPT2      : LinkUp
OPT1 Speed : 100G
OPT2 Speed : 100G
--<Status>-----
OPT1 Module Mount : Unmount
OPT2 Module Mount : Mount
OPT1 Mode         : RS-FEC
OPT2 Mode         : OTU4
--<OPT Module Status>-----
--<OPT2>-----
Tx Power (dBm)   : 0.400
```

Rx Power (dBm) : -3.640

\* Port3-4 \*\*\*\*\*

PortName = [ ]  
[ ]

Mount Status : Mounted

--<Type>-----

Type : DN100GE, Revision : A

--<Interface>-----

OPT1 : LinkDown

OPT2 : LinkUp

OPT1 Speed : 100G

OPT2 Speed : 100G

--<Status>-----

OPT1 Module Mount : Unmount

OPT2 Module Mount : Mount

OPT1 Mode : RS-FEC

OPT2 Mode : OTU4

Remote Management : Disable

Enable Set : Config

\*\*\*\*\*

--<OPT2 Status>-----

--- Information -----

Vender Name : OCLARO

Part Number : TRB100BA-02 Serial Number : SMV004968

Wave Length(nm) : 1567.10 (C13)

Temperature(c) : 37.133 : OK

Vcc(V) : 3.215 : OK

Tx Power (dBm) : 0.370 : OK

Rx Power (dBm) : -3.740 : OK

--- Threshold -----

Temperature : 0 <= Temp <= 75

Vcc : 3.10 <= Vcc

Tx Power : -11.0 <= Power <= 3.5

Rx Power (auto) : -24.1 <= Power <= 3.0

\*\*\*\*\*

--<Booster AMP Status>-----

Power Status : OK

Input Status : NG Input Level (dBm) : -40.0

Output Status : NG Output Level (dBm) : -40.0

Voa Level (V) : 2.5

\* Port5 \*\*\*\*\*

PortName = [ ]  
Mount Status : Unmounted

\* Port6 \*\*\*\*\*

PortName = [ ]  
Mount Status : Unmounted

\* Port7 \*\*\*\*\*

PortName = [ ]  
Mount Status : Unmounted

\* Port8 \*\*\*\*\*

PortName = [ ]  
Mount Status : Unmounted

MC\_RACK#

## 5. MC ユニット監視ポーリング間隔の設定

本機能は、本装置に搭載されている MC ユニットの状態監視におけるポーリング間隔を設定・表示する機能です。  
ポーリング間隔の設定・表示は“polling”コマンドで行います。(本コマンドは隠しコマンドとなります)  
使用方法を以下に示します。

※ MC の抜き差しを行う場合には、本機能を使用して一時的に監視を中断することで、MC のノイズに対する誤作動を予防することができます。

### [形式]

```
polling start
polling stop [ timeout { <time> | none } ]
polling <interval_time>
polling filter <num>
polling -a
```

### [説明]

ポーリング間隔の設定・表示を行います。

### [引数]

start	:	MC の監視ポーリングを開始します。
stop	:	MC の監視ポーリングを停止します。
timeout	:	停止する制限時間を設定します。(省略時=300 秒)
none	:	制限時間を指定せず、停止に設定します。
filter	:	監視フィルタリングを設定します。
-a	:	現在のポーリング間隔時間を表示します。
<i>time</i>	:	設定する制限時間(秒)を指定します。(10-3600)
<i>interval_time</i>	:	ポーリング間隔(ミリ秒)を指定します。(10-1000)
<i>num</i>	:	監視フィルタリング回数を指定します。(1-10)

### [備考]

デフォルト :	監視ポーリング	= 開始(※ 再起動後は、必ず開始状態となります。)
	ポーリング間隔	= 100 ミリ秒
	監視フィルタリング回数	= 3 回

※ 本機能は、コマンド発行後、監視ポーリング間隔、監視フィルタリング回数のみ、直ちに ROM に保存され設定ファイルとして出力することはありませんのでご注意ください。(MC 監視ポーリング開始/停止設定は、ROM に保存せず、設定ファイルにも出力しません。起動中の一時的な設定となります。)

例として、ポーリング間隔を 200 ミリ秒、監視フィルタリング回数を 2 回に設定します。

なお、本機能の設定は「-a」オプションで確認することができます。

```
MC_RACK#polling 200
Command Completed.

MC_RACK#polling filter 2
Command Completed.

MC_RACK#polling -a
Polling          : start
Polling interval : 200 [msec]
Polling filter   : 2
```

## 6. Telnet クライアント機能

本機能は、コンソールや Telnet にてログインしているユーザーが別の機器へ Telnet 接続を行う機能です。

本機能を使用中においても、オートログアウト機能により、デフォルトで 5 分間、データの入力がない場合に、自動でコネクションを切断します。また、リンクダウンなどの理由で、TCP の ACK が返信されない場合には、キープアライブ後、TCP の RST を送信してコネクションを切断します。

Telnet 接続は、“telnet”コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
telnet< IP_Address >
```

### [説明]

telnet client として他のホストと接続します。

### [引数]

*IP\_Address* : 接続先 IP アドレスを指定します。

### [備考]

なし

例として、同騎手のホスト「192.168.1.100」に telnet を実行します。

```
MC_RACK#telnet 192.168.1.100
Connecting to host...

login : test
Password : ****
MC_RACK#
MC_RACK#logout

Telnet session closed. (IP : 192.168.1.100)
Command Completed.

MC_RACK#
```

## 7. 設定情報の一括表示

本機能は、装置の設定情報を一括表示する機能です。“runconfig”コマンドで行います。  
使用方法を以下に示します。

[形式]
runconfig
[説明]
本機能の設定情報の一括表示を行います。
[引数]
なし
[備考]
なし

表示例を以下に示します。

```
MC_RACK#runconfig
ipconfig ip 192.168.1.51
ipconfig subnet 255.255.255.0
ipconfig gateway 192.168.1.254
ipv6config use inactive
autologout 5
more 24
portconfig use on
portconfig flow off
portconfig speed Auto
portconfig max-size 1522
portconfig auto-mdix on
access disable
arptable timeout 600
dns-polling fail 3
dns-polling interval 10
ping polling use inactive
ping poll-fail off
ping poll-interval 300
snmp use inactive
snmp mode multicast
snmp interval 64
snmp delay-time 0
snmp adjust-range 0
snmp stratum 0
syslog level 7
syslog facility 23
syslog severity system 4
syslog severity ethernet 3
syslog severity mc 3
syslog severity pow-fan 3
http auto-refreash 30
http server enable
threshold voltage 3.3v max 3.50
threshold voltage 3.3v min 3.10
```

```
threshold voltage 12v max 13.2
threshold voltage 12v min 10.8
threshold voltage power max 13.2
threshold voltage power min 10.8
threshold temp board max 50.0
threshold temp board min -20.0
mcsafety use active
fancontrol mode auto
trapconfig cold disable
trapconfig warm disable
trapconfig authfail disable
trapconfig loginfail disable
trapconfig linkchange disable
trapconfig configchange disable
trapconfig vcc disable
trapconfig temp disable
trapconfig ping-poll disable
trapconfig system-error disable
trapconfig power disable
trapconfig fan disable
trapconfig dns-poll disable
trapconfig mc 1-8 status disable
trapconfig mc 1-8 interface disable
trapconfig mc 1-8 remote disable
trapconfig mc 1-8 opt-module disable
trapconfig mc 1-8 amp disable
```

MC\_RACK#

## 8. 解析用ログ情報の一括表示機能

本機能はトラブルシューティングの為に必要となるハードウェアおよびソフトウェアの状態を示す情報を一括表示する機能です。本機能では以下のコマンドを一括で実行します。

```
version/ status/ runconfig/ date -a/ user -a/ ipconfig -a/ ipv6config -a/ autologout -a/ cfgfile -a/ more -a/  
portconfig -a/ http -a/ fancontrol -a/ polling -a/ mcconfig -a/ mcsafety -a/ snmp -a/ syslog -a/  
snmpcommunity -a/ snmpmanager -a/ snmpv3 -a/ trapipconfig -a/ trapconfig -a/ ping -a/ access -a/ ndcache -a/  
dns -a/ dns-polling -a/ log -d/ mib system/ mib ip/ mib icmp/ mib udp/ mib tcp/ mib snmp/ mib if/ mib rmon/  
mib ethernet/ mib ipv6mib/ mib ipv6ifmib/ mib icmpv6
```

情報の一括表示は“support”コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

```
MC_RACK#support  
//  
version  
HW Version      : 1. x  
FW Version      : 1. x. x ( 2021. xx. xx )  
ROM Version     : 1. x. x ( 2021. xx. xx )  
MAC Address     : 00:11:22:33:44:55  
  
//  
status  
  
<Temperature>-----  
condition : 27.5 (c), Status : OK  
max       : 27.5 (c)  
  
<Voltage>-----  
12V : +11.94 (V), Status : Up  
3.3V : +3.28 (V), Status : Up  
  
<Power>-----  
index.1 : +11.88 (V), Status : OK  
index.2 : +12.00 (V), Status : OK  
  
<Fan>-----  
<Control Mode> : Auto  
<Speed Level>  : 6 (8646rpm<intake, 7748rpm<exhaust)  
<Fan Rotation Speed>-----  
FanUnit.1 (Left)  
intake. 1 : 11280 rpm  
exhaust.1 : 9900 rpm  
intake. 2 : 11340 rpm  
exhaust.2 : 9540 rpm  
FanUnit.2 (Right)  
intake. 1 : 11280 rpm  
exhaust.1 : 10080 rpm  
intake. 2 : 10800 rpm  
exhaust.2 : 9900 rpm  
  
<Port status>-----  
Port      Port Type      Link      Speed Duplex  MDI/MDIX  
-----  
MGMT 10/100BASE-TX      Up      100M Full  MDIX
```



```
trapconfig mc 1-8 status disable
trapconfig mc 1-8 interface disable
trapconfig mc 1-8 remote disable
trapconfig mc 1-8 opt-module disable
trapconfig mc 1-8 amp disable
```

```
////////////////////////////////////
date -a
Jan 1 0:47:37 2020
```

```
////////////////////////////////////
user -a
  name                level  login
-----
test                  super  *
```

```
////////////////////////////////////
ipconfig -a
<System>
IP Address           : 192.168.1.51
Netmask              : 255.255.255.0
Default Gateway      : 192.168.1.254
```

```
////////////////////////////////////
ipv6config -a
<System>
IPv6 Status          : Inactive
```

```
////////////////////////////////////
autologout -a
autologout stop.
```

```
////////////////////////////////////
cfgfile -a
  User                Size      Filename      Boot file  Current file
-----
                    test      2502 default.cfg  *          *
                    test      4121 test.cfg
```

```
////////////////////////////////////
more -a
more control line count = 24
```

```
////////////////////////////////////
portconfig -a
Port  PortType  Use  Mode  FlowCtrl  Size  MDIX
-----
MGMT 10/100BASE-TX  On   Auto  Off   1522  Auto
```

```
////////////////////////////////////
```

```
http -a
Auto Refresh : 30 [sec]
HTTP server  : enable
```

```
////////////////////////////////////
fancontrol -a
```

```
<Control Mode> : Auto
<Speed Level>  : 6 (8646rpm<intake, 7748rpm<exhaust)
<Fan Rotation Speed>-----
  FanUnit.1 (Left)
    intake. 1 : 11280 rpm
    exhaust.1 : 9900 rpm
    intake. 2 : 11340 rpm
    exhaust.2 : 9540 rpm
  FanUnit.2 (Right)
    intake. 1 : 11280 rpm
    exhaust.1 : 10080 rpm
    intake. 2 : 10800 rpm
    exhaust.2 : 9840 rpm
```

```
////////////////////////////////////
polling -a
Polling          : start
Polling interval : 100 [msec]
Polling filter   : 3
```

```
////////////////////////////////////
mcconfig -a
```

```
* Port1 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Unmounted
```

```
* Port2 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Unmounted
```

```
* Port3-4 *****
PortName = [          ]
           [          ]
Mount Status : Mounted
```

```
--<Type>-----
Type : DN100GE, Revision : A
```

```
--<Interface>-----
OPT1      : LinkDown
OPT2      : LinkUp
OPT1 Speed : 100G
OPT2 Speed : 100G
```

```
--<Status>-----
OPT1 Module Mount : Unmount
OPT2 Module Mount : Mount
OPT1 Mode          : FEC-Off
OPT2 Mode          : OTU4
Remote Management : Disable
Enable Set         : Config
```

\*\*\*\*\*

--<OPT2 Status>-----

--- Information -----

Vender Name : OCLARO  
 Part Number : TRB100BA-02 Serial Number : SMV004966  
 Wave Length(nm) : 1567.10 (G13)  
 Temperature(c) : 39.250 : OK  
 Vcc(V) : 3.213 : OK  
 LD Bias(mA) : 0.300 : OK  
 Tx Power(dBm) : 0.350 : OK  
 Rx Power(dBm) : -1.690 : OK

--- Threshold -----

Temperature : 0 <= Temp <= 75  
 Vcc : 3.10 <= Vcc  
 LDBias : Bias <= 130.0  
 Tx Power : -11.0 <= Power <= 3.5  
 Rx Power (MinCfg) : -30.0 <= Power <= 3.0

\*\*\*\*\*

---<Booster AMP Status>-----

Power Status : OK  
 Input Status : NG Input Level(dBm) : -40.0  
 Output Status : NG Output Level(dBm) : -40.0  
 Voa Level(V) : 2.5

\* Port5-6 \*\*\*\*\*

PortName = [ ]  
 [ ]

Mount Status : Mounted

--<Type>-----

Type : DN100GE, Revision : A

This mc is powered off.

\* Port7 \*\*\*\*\*

PortName = [ ]  
 Mount Status : Unmounted

\* Port8 \*\*\*\*\*

PortName = [ ]  
 Mount Status : Unmounted

////////////////////////////////////

mcsafety -a  
 MC Safety use : Active

////////////////////////////////////

sntp -a  
 SNTP status : Inactive  
 SNTP mode : multicast  
 interval : 64 sec  
 delay-time : 0 sec  
 adjust-range : 0 sec  
 stratum : 0  
 Server address : 0. 0. 0. 0  
 Current Server : None  
 Last update time : --- -- --:--:-- ----

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////
syslog -a
Logging level : Debug(7)
Facility      : Local use7(23)
```

```
-----Severity Level-----
System       : Warning(4)
Port        : Error(3)
MC          : Error(3)
Pow-Fan     : Error(3)
```

```
-----Server address-----
```

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////
snmpcommunity -a
Community name  Access Level
-----
public          read-write
```

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////
snmpmanager -a
< Host 1 >
Address          : all hosts
Read-Only Community :
Read-Write Community : public
```

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////
snmpv3 -a
<View Infomation>
View Name      OID          Type
-----
```

```
<Group Infomation>
Group Name     Security Level  Read View  Write View  Notify View
-----
```

```
<USM Infomation>
User Name     Group Name  Auth/Priv
-----
```

```
<Host Infomation>
Manager address      User Name
-----
```

```
<Trap Host Infomation>
Trap Host address    User Name
-----
```

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////
trapipconfig -a
Trap Host is not entried.
```



```
<MC port6> : Disable
<MC port7> : Disable
<MC port8> : Disable
```

```
////////////////////////////////////
```

```
ping -a
Ping Polling status : Inactive
Polling fail num : off
Polling interval : 300 sec
```

```
-----Polling Host address-----
```

```
////////////////////////////////////
```

```
access -a
Access control function : disable
<IP address>

<MAC address>
```

```
////////////////////////////////////
```

```
arptable -a
Dynamic ARP cache hold time : 600
```

```
ARP cache table
<index> <IP address> <MAC address> <Type (remaining time[sec])>
```

```
-----
in command registration
<index> <IP address> <MAC address>
-----
```

```
////////////////////////////////////
```

```
ndcache -a
ND cache table
<idx> <IPv6 address> <MAC address> <State>
```

```
-----
in command registration
<idx> <IPv6 address> <MAC address>
-----
```

```
////////////////////////////////////
```

```
dns -a
< DNS Server >
Server Address : Not exist.

< DNS Cache >
Not exist.
```

```
////////////////////////////////////
```

```
dns-polling -a
DNS fail num : 3 times
```

DNS Polling interval : 10 min

-----DNS Polling Domain Name-----

//

log -d

There is 3 logs. (Include saved system errors)

00001#[20/01/01 00:00:21] <System> PowerOn

00002#[20/01/01 00:00:13] <System> Change FanUnit speed SpeedLevel:6

00003#[20/01/01 00:00:07] <Port> MGTUnit EthernetPort LinkUP

Saved Logs.

00001#[20/01/01 00:12:34] <System> Reset command execute User:test (Serial)

//

mib system

Sysdescr = DNSHDxE MGT Unit

SysObjectID = 1.3.6.1.4.1.7082.3.2

SysUpTime = 0d 00h 43m 36s

Sysname =

Syslocation =

Syscontact =

SysServices = 2

//

mib ip

ipForwarding = 2

ipDefaultTTL = 60

ipInReceives = 54313

ipInHdrErrors = 0

ipInAddrErrors = 0

ipForwDatagrams = 0

ipInUnknownProtos = 0

ipInDiscards = 0

ipInDelivers = 105

ipOutRequests = 80

ipOutDiscards = 0

ipOutNoRoutes = 0

ipReasmTimeout = 100

ipReasmReqds = 0

ipReasmOKs = 0

ipReasmFails = 0

ipFragOKs = 0

ipFragFails = 0

ipFragCreates = 0

ipRoutingDiscards = 0

IP address table

ipAdEntAddr = 192.168.1.51

ipAdEntIfIndex = 0

ipAdEntNetMask = 255.255.255.0

ipAdEntBcastAddr = 1

ipAdEntReasmMaxSize = 0

//

```

mib icmp
icmpInMsgs           = 8
icmpInErrors         = 0
icmpInDestUnreachs  = 0
icmpInTimeExcds     = 0
icmpInParmProbs     = 0
icmpInSrcQuenchs    = 0
icmpInRedirects     = 0
icmpInEchos          = 8
icmpInEchoReps      = 0
icmpInTimestamps    = 0
icmpInTimestampReps = 0
icmpInAddrMasks     = 0
icmpInAddrMaskReps  = 0
icmpOutMsgs         = 16
icmpOutErrors        = 0
icmpOutDestUnreachs = 0
icmpOutTimeExcds    = 0
icmpOutParmProbs    = 0
icmpOutSrcQuenchs   = 0
icmpOutRedirects    = 0
icmpOutEchos         = 8
icmpOutEchoReps     = 8
icmpOutTimestamps   = 0
icmpOutTimestampReps = 0
icmpOutAddrMasks    = 0
icmpOutAddrMaskReps = 0

```

////////////////////////////////////

```

mib udp
udpInDatagrams      = 49
udpNoPorts          = 49
udpInErrors         = 0
udpOutDatagrams     = 0

```

UDP Listener table

```

[1]
udpLocalAddress     = 0.0.0.0
udpLocalPort        = 161

```

////////////////////////////////////

```

mib tcp
tcpRtoAlgorithm     = vanj(4)
tcpRtoMin           = 250
tcpRtoMax           = 2500
tcpMaxConn          = 64
tcpActiveOpens      = 0
tcpPassiveOpens     = 7
tcpAttemptFails     = 0
tcpEstabResets      = 1
tcpCurrEstab        = 0
tcpInSegs           = 48
tcpOutSegs          = 31
tcpRetransSegs      = 0
tcpInErrs           = 0
tcpOutRsts          = 6

```

TCP Connection table

[1]

tcpConnState = Listen(2)  
tcpConnLocalAddress = 0.0.0.0  
tcpConnLocalPort = 21  
tcpConnRemAddress = 0.0.0.0  
tcpConnRemPort = 0

[2]

tcpConnState = Listen(2)  
tcpConnLocalAddress = 0.0.0.0  
tcpConnLocalPort = 23  
tcpConnRemAddress = 0.0.0.0  
tcpConnRemPort = 0

[3]

tcpConnState = Listen(2)  
tcpConnLocalAddress = 0.0.0.0  
tcpConnLocalPort = 80  
tcpConnRemAddress = 0.0.0.0  
tcpConnRemPort = 0

//

mib snmp

snmpInPkts = 0  
snmpOutPkts = 0  
snmpInBadVersions = 0  
snmpInBadCommunityNames = 0  
snmpInBadCommunityUses = 0  
snmpInASNParseErrs = 0  
snmpInTooBigs = 0  
snmpInNoSuchNames = 0  
snmpInBadValues = 0  
snmpInReadOnly = 0  
snmpInGenErrs = 0  
snmpInTotalReqVars = 0  
snmpInTotalSetVars = 0  
snmpInGetRequests = 0  
snmpInGetNexts = 0  
snmpInSetRequests = 0  
snmpInGetResponses = 0  
snmpInTraps = 0  
snmpOutTooBigs = 0  
snmpOutNoSuchNames = 0  
snmpOutBadValues = 0  
snmpOutGenErrs = 0  
snmpOutGetRequests = 0  
snmpOutGetNexts = 0  
snmpOutSetRequests = 0  
snmpOutGetResponses = 0  
snmpOutTraps = 0  
snmpEnableAuthenTraps = 2  
snmpSilentDrops = 0  
snmpProxyDrops = 0

//

mib if

ifDescr = MGMT  
ifType = 7

```

ifMtu           = 1500
ifSpeed         = 100000000
ifPhysAddress   = 00. 11. 22. 33. 44. 55
ifAdminStatus   = up
ifOperStatus    = up
ifLastChange    = 0d 00h 00m 03s
ifInOctets      = 18459548
ifInUcastPkts   = 1254
ifInNUcastPkts = 165966
ifInDiscards    = 0
ifInErrors      = 0
ifInUnknownProtos = 0
ifOutOctets     = 8991
ifOutUcastPkts = 37
ifOutNUcastPkts = 22
ifOutDiscards   = 0
ifOutErrors     = 0
ifOutQLen       = 0
ifSpecific      = . 1. 3. 6. 1. 2. 1. 10. 7

```

//

mib rmon

```

etherStatsIndex           = 1
etherStatsDataSource       = ifIndex. 1
etherStatsDropEvents      = 0
etherStatsOctets          = 18461894
etherStatsPkts            = 167257
etherStatsBroadcastPkts   = 131789
etherStatsMulticastPkts   = 34214
etherStatsCRCAlignErrors  = 0
etherStatsUndersizePkts   = 0
etherStatsOversizePkts    = 0
etherStatsFragments       = 0
etherStatsJabbers         = 0
etherStatsCollisions      = 0
etherStatsPkts64Octets    = 115014
etherStatsPkts65to127Octets = 29947
etherStatsPkts128to255Octets = 8640
etherStatsPkts256to511Octets = 10851
etherStatsPkts512to1023Octets = 2332
etherStatsPkts1024to1518Octets = 482
etherStatsOwner           = monitorEtherStats
etherStatsStatus          = 1

```

//

mib ether

```

dot3StatsIndex           = 1
dot3StatsAlignmentErrors = 0
dot3StatsFCSError       = 0
dot3StatsSingleCollisonFrames = 0
dot3StatsMultipleCollisions = 0
dot3StatsSQETestErrors  = 0
dot3StatsDeferredTransmissions = 0
dot3StatsLateCollisions = 0
dot3StatsExcessiveCollisions = 0

```

```
dot3StatsInternalMacTransmitErrors = 0
dot3StatsCarrierSenseErrors        = 0
dot3StatsFrameTooLongs             = 0
dot3StatsInternalMacReceiveError   = 0
dot3StatsEtherChipSet              = 0.0
```

MC\_RACK#

## 9. HTTP 機能の設定

HTTP とは HyperTextTransferProtocol の略称で、Web ブラウザと Web サーバの間で HTML などのコンテンツの送受信に用いられるプロトコルです。

本装置は Web サーバ機能をサポートしており、PC などの Web ブラウザからアクセスすることで、グラフィカルに MC や温度、電圧など本装置の状態を監視することが可能です。

HTTP 機能の設定は“http”コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

### [形式]

```
http auto-refreash { <time> | off }
```

```
http server [ enable | disable ]
```

```
http -a
```

### [説明]

HTTP 機能の設定・表示を行います。

### [引数]

auto-refreash : Web ページのオートリフレッシュ時間を設定します。

off : オートリフレッシュ機能を無効にします。

server : Web サーバ機能の有効無効の設定を行います。

enable : Web サーバ機能を有効にします。

disable : Web サーバ機能を無効にします。

-a : 現在の HTTP 機能設定を表示します。

time : オートリフレッシュ時間(秒)を指定します。(設定範囲:30-3600)

### [備考]

デフォルト: オートリフレッシュ時間 = 30 秒

HTTP サーバ機能 = 有効

例として、オートリフレッシュ時間を 120 秒、Web サーバ機能を無効に設定します。

なお、「-a」オプションで本機能の設定を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#http auto-refreash 120  
Command Completed.
```

```
MC_RACK#http server disable  
Command Completed.
```

```
MC_RACK#http -a  
Auto Refresh : 120 [sec]  
HTTP server : disable
```

## 10. Web サーバ機能について

本装置は、Web サーバ機能をサポートしています。Web ブラウザを搭載した PC などの端末と接続することにより、本装置や搭載されている MC の状態を確認することができます。

また、Web サーバ機能をご使用になる場合には、本装置のユーザー名、パスワード、IP アドレスを事前に設定しておく必要があります。(ユーザー名、パスワードの設定は、「ログイン機能」、および、「ユーザーアカウント」の項目を参照してください。IP アドレスの設定は、「IP アドレスの設定」の項目を参照してください。)

### 10.1. 動作確認済み Web ブラウザ

本装置は、下記の Web ブラウザ、および、バージョンで動作確認を行っています。また、本装置は、Web ページのオートリフレッシュ機能に JavaScript を使用しています。

Web ブラウザの「戻る」ボタンは使用しないでください。使用された場合には、表示した内容が最新の状態でない場合があります。

#### <動作確認済み Web ブラウザ(バージョン)>

- Microsoft Edge (88.0.705.68)
- Firefox (82.0.2)
- Google Chrome (88.0.4324.150)

### 10.2. ログイン

Web ブラウザを起動し、URL に本装置に設定した IP アドレスや IPv6 アドレスを『http://192.168.1.51/』、『http://[fe80::1234:5678]/』(実際には本装置に設定したアドレスを入力してください)のように入力して本装置へアクセスしてください。

※ 事前に Ping 等により、端末と本装置間の回線状況を確認しておくことをお勧めします。

本装置へのアクセスを行うと、まず、下記のような画面が表示されるので、ユーザー名／パスワードを入力します。

このサイトにアクセスするにはサインインしてください

http://192.168.1.51 には認証が必要となります  
このサイトへの接続は安全ではありません

ユーザー名

パスワード

図 Web サーバログイン画面 (Microsoft Edge をご使用の場合)

### 10.3. メイン画面

ログインが成功すると、下記のメイン画面を表示します。

Menu	Description
<a href="#">System Information.</a>	Show the IP address, SysName, etc.
<a href="#">System Status.</a>	Show the Power Unit status, Fan Unit status, etc.
<a href="#">MC Information.</a>	Set or Show the MC interface.
<a href="#">System Statistics.</a>	Show the MIB counters.
<a href="#">Support.</a>	Show the configuration.
<a href="#">Save.</a>	Save the configuration. (Super User Only.)

図 メイン画面

各リンクの詳細は、以下のとおりです。

表 リンク先の評価

リンク	詳細
Main page	本装置のメイン画面
System Information	バージョン、IPアドレスなど本装置の情報
System Status	Ethernetインターフェースなど本装置の状態
MC Information	全MCの機種名、ポート名などの情報
MC port * (*=1~8)	各MCの詳細
System Statistics	本装置のMIBカウンタ(Interfaceグループ、RMONグループ)
Support	本装置の設定、状態の一括表示
Save	設定の保存

#### 10.4. システム情報

メニューの「System Information」をクリックすることで表示します。内容は、プログラムのバージョン、および、MIB の System グループの項目です。

Item	Value	
HW Version	1.0	
FW Version	1.0.0 (2019.01.01)	
MAC Address	00:00:00:00:00:00	
IPv4	IP Address	192.168.1.51
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Gateway Address	192.168.1.254
IPv6	IPv6 is disabled.	
System Description	DNSHDxE MGT Unit	
System Up Time	0d 00h 01m 19s	
System Name		
System Location		
System Contact		

図 システム情報画面

#### 10.5. システム状態

メニューの「System Status」をクリックすることで表示します。内容は、status コマンドと同様の項目です。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。


Menu

- [Main page.](#)
- [System Information.](#)
- [System Status.](#)
- [MC mcIdx 1.](#)
- [MC mcIdx 2.](#)
- [MC mcIdx 3.](#)
- [MC mcIdx 4.](#)
- [MC mcIdx 5.](#)
- [MC mcIdx 6.](#)
- [MC mcIdx 7.](#)
- [MC mcIdx 8.](#)
- [System Statistics.](#)
- [Support.](#)
- [Save.](#)

**Last Update** Jan 1 4:1:25 2020

Web page will be refreshed in  sec automatically  
(change the interval at 'http' command of the CLI)

## System Status.



Item		Value	
Ethernet Port(10/100BASE-TX)	Link	Up	
	Speed	Autonegotiation ( 100MFull )	
	MDI/MDI-X	MDI	
Temperature		27.5 (c), OK	
Power Unit	Left	11.9 (V), Up	
	Right	11.9 (V), Up	
Fan Unit	Left	index.1	8880 (rpm) , Up
		index.2	7980 (rpm) , Up
		index.3	8520 (rpm) , Up
		index.4	7860 (rpm) , Up
	Right	index.1	8880 (rpm) , Up
		index.2	7860 (rpm) , Up
		index.3	8940 (rpm) , Up
		index.4	7560 (rpm) , Up

図 システム状態画面

## 10.6. MIB カウンタ

メニューの「System Statistics」をクリックすることで表示します。内容は、MIB の Interface グループ、および、RMON (statistics グループ) の項目です。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。

The screenshot displays a web interface for 'System Statistics (MIB counters)'. On the left is a 'Menu' with items like 'Main page', 'System Information', 'System Status', 'MC Information' (with sub-items MC mcdx 1-8), 'System Statistics', 'Support', and 'Save'. The main content area has a title 'System Statistics (MIB counters)' and a 'Last Update' box showing 'Jan 1 0:38:17 2020'. Below this is a 'Refresh' button and a message: 'Web page will be refreshed in 15 sec automatically (change the interval at 'http' command of the CLI)'. The main data is presented as a table titled 'Interface group'.

Object	Value
ifIndex	1
ifDescr	TP
ifType	iso88023Csmacd (7)
ifMtu	1500
ifSpeed	100000000
ifPhysAddress	███ -███ -███
ifAdminStatus	up (1)
ifOperStatus	up (1)
ifLastChange	0d 00h 00m 03s
ifInOctets	20783072
ifInUcastPkts	41711
ifInNUcastPkts	160855
ifInDiscards	0
ifInErrors	0
ifInUnknownProtos	0
ifOutOctets	12850650

図 MIB カウンタ画面

## 10.7. MC 状態(全ポート)

メニューの「MC Information」をクリックすることで表示します。内容は、全 MC の機種名、ポート名などです。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。

また、MC の状態変化を検知すると、「Status Change」の項目を赤字で強調します。MC 搭載変化の場合は機種名も強調します。

「Status Change」にチェックをつけ、「Clear」ボタンをクリックすることで、通常表示に戻すことができます。

**Menu**

- [Main page.](#)
- [System Information.](#)
- [System Status.](#)
- [MC Information.](#)
- [System Statistics.](#)
- [Support.](#)
- [Save.](#)

**Last Update** Jan 1 1:27:46 2020

Web page will be refreshed in  sec automatically  
(change the interval at 'http' command of the CLI)

**Media Converter Information.**

MC1
MC2
MC3
MC4
MC5
MC6
MC7
MC8

Port No	Type	Rev	Port Name	Description	Link	Status Change	
						Change	Clear
<a href="#">MC1.</a>	No mount	-		----	---	Not change	<input type="checkbox"/>
<a href="#">MC2.</a>	No mount	-		----	---	Not change	<input type="checkbox"/>
<a href="#">MC3.</a>	<b>DN100GE</b>	A		100GBASE Media Converter.	OPT1	<b>Change</b>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">MC4.</a>	<b>DN100GE</b>	A		100GBASE Media Converter.For details, please check in the <a href="#">MC_mcldx 3.</a>	OPT2	Not change	<input type="checkbox"/>
<a href="#">MC5.</a>	<b>DN100GE</b>	A		100GBASE Media Converter.	---	<b>Change</b>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">MC6.</a>	<b>DN100GE</b>	A		100GBASE Media Converter.For details, please check in the <a href="#">MC_mcldx 5.</a>	---	Not change	<input type="checkbox"/>
<a href="#">MC7.</a>	No mount	-		----	---	Not change	<input type="checkbox"/>
<a href="#">MC8.</a>	No mount	-		----	---	Not change	<input type="checkbox"/>

図 全ポート MC 状態表示

## 10.8. MC 状態(各ポート詳細)

メニューの「MC port \*」をクリックすることで表示します。内容は、MC の機種名、ポート名、リンク状態などです。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。

MC の状態変化(MC 搭載や Link 変化など)で、変化のあった項目と「Status Change」の項目を赤字で強調します。「Status Change」にチェックをつけ、「Clear」ボタンをクリックすることで通常表示に戻すことができます。

光モジュールや対向側の MC の監視が可能な MC である場合には、「Show details」のリンクへジャンプすることで、それぞれの詳細画面へジャンプします。

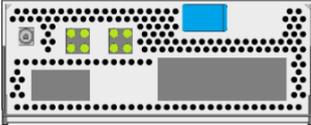
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Menu</th></tr> <tr><td><a href="#">Main page.</a></td></tr> <tr><td><a href="#">System Information.</a></td></tr> <tr><td><a href="#">System Status.</a></td></tr> <tr><td><a href="#">MC Information.</a></td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;"><a href="#">MC mcIdx 1.</a></td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;"><a href="#">MC mcIdx 2.</a></td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;"><a href="#">MC mcIdx 3.</a></td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;"><a href="#">MC mcIdx 4.</a></td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;"><a href="#">MC mcIdx 5.</a></td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;"><a href="#">MC mcIdx 6.</a></td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;"><a href="#">MC mcIdx 7.</a></td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;"><a href="#">MC mcIdx 8.</a></td></tr> <tr><td><a href="#">System Statistics.</a></td></tr> <tr><td><a href="#">Support.</a></td></tr> <tr><td><a href="#">Save.</a></td></tr> </table>	Menu		<a href="#">Main page.</a>	<a href="#">System Information.</a>	<a href="#">System Status.</a>	<a href="#">MC Information.</a>	<a href="#">MC mcIdx 1.</a>	<a href="#">MC mcIdx 2.</a>	<a href="#">MC mcIdx 3.</a>	<a href="#">MC mcIdx 4.</a>	<a href="#">MC mcIdx 5.</a>	<a href="#">MC mcIdx 6.</a>	<a href="#">MC mcIdx 7.</a>	<a href="#">MC mcIdx 8.</a>	<a href="#">System Statistics.</a>	<a href="#">Support.</a>	<a href="#">Save.</a>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <h3>MC mcIdx 3</h3>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th></th><th>value</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Type</td><td><b>DN100GE</b></td></tr> <tr><td>Revision</td><td>A</td></tr> <tr><td>Port Name</td><td></td></tr> <tr><td>Description</td><td>100GBASE Media Converter.</td></tr> <tr><td>Status Change <small>Clear</small></td><td><b>Change</b> <input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Last Update</th></tr> <tr><td colspan="2">Jan 1 1:30:13 2020</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Refresh</td><td>Web page will be refreshed in <input type="text" value="19"/> sec automatically (change the interval at 'http' command of the CLI)</td></tr> </table> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <h4>Interface</h4> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th></th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>OPT1</td><td><b>LinkDown</b> </td></tr> <tr><td>OPT2</td><td><b>LinkUp</b> </td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <h4>Status</h4> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th></th><th>value</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>OPT1 Module Mount</td><td><b>Unmount</b></td></tr> <tr><td>OPT2 Module Mount</td><td><b>Mount</b></td></tr> <tr><td>OPT1 Mode</td><td><b>FEC-Off</b></td></tr> <tr><td>OPT2 Mode</td><td><b>OTU4</b></td></tr> <tr><td>Remote Management</td><td><b>Disable</b></td></tr> <tr><td>Enable Set</td><td><b>Config</b></td></tr> <tr><td>OPT Module status</td><td><a href="#">Show details</a></td></tr> <tr><td>AMP Module status</td><td><a href="#">Show details</a></td></tr> </tbody> </table> </div>		value	Type	<b>DN100GE</b>	Revision	A	Port Name		Description	100GBASE Media Converter.	Status Change <small>Clear</small>	<b>Change</b> <input type="checkbox"/>	Last Update		Jan 1 1:30:13 2020		Refresh	Web page will be refreshed in <input type="text" value="19"/> sec automatically (change the interval at 'http' command of the CLI)		Status	OPT1	<b>LinkDown</b>	OPT2	<b>LinkUp</b>		value	OPT1 Module Mount	<b>Unmount</b>	OPT2 Module Mount	<b>Mount</b>	OPT1 Mode	<b>FEC-Off</b>	OPT2 Mode	<b>OTU4</b>	Remote Management	<b>Disable</b>	Enable Set	<b>Config</b>	OPT Module status	<a href="#">Show details</a>	AMP Module status	<a href="#">Show details</a>
Menu																																																												
<a href="#">Main page.</a>																																																												
<a href="#">System Information.</a>																																																												
<a href="#">System Status.</a>																																																												
<a href="#">MC Information.</a>																																																												
<a href="#">MC mcIdx 1.</a>																																																												
<a href="#">MC mcIdx 2.</a>																																																												
<a href="#">MC mcIdx 3.</a>																																																												
<a href="#">MC mcIdx 4.</a>																																																												
<a href="#">MC mcIdx 5.</a>																																																												
<a href="#">MC mcIdx 6.</a>																																																												
<a href="#">MC mcIdx 7.</a>																																																												
<a href="#">MC mcIdx 8.</a>																																																												
<a href="#">System Statistics.</a>																																																												
<a href="#">Support.</a>																																																												
<a href="#">Save.</a>																																																												
	value																																																											
Type	<b>DN100GE</b>																																																											
Revision	A																																																											
Port Name																																																												
Description	100GBASE Media Converter.																																																											
Status Change <small>Clear</small>	<b>Change</b> <input type="checkbox"/>																																																											
Last Update																																																												
Jan 1 1:30:13 2020																																																												
Refresh	Web page will be refreshed in <input type="text" value="19"/> sec automatically (change the interval at 'http' command of the CLI)																																																											
	Status																																																											
OPT1	<b>LinkDown</b>																																																											
OPT2	<b>LinkUp</b>																																																											
	value																																																											
OPT1 Module Mount	<b>Unmount</b>																																																											
OPT2 Module Mount	<b>Mount</b>																																																											
OPT1 Mode	<b>FEC-Off</b>																																																											
OPT2 Mode	<b>OTU4</b>																																																											
Remote Management	<b>Disable</b>																																																											
Enable Set	<b>Config</b>																																																											
OPT Module status	<a href="#">Show details</a>																																																											
AMP Module status	<a href="#">Show details</a>																																																											

図 各ポート MC 状態詳細画面(DN100GE)

## 10.9. 設定、状態の一括表示

メニューの「Support」をクリックすることで表示します。内容は、support コマンドと同様です。

**Technical support**

```
-----  
version  
HW Version      : 1.0  
FW Version      : 1.0.1 ( 2011.11.1 )  
ROM Version     : 1.0.1 ( 2011.11.1 )  
MAC Address     : 00:00:00:00:00:00  
-----  
status  
  
<Temperature>-----  
condition : 27.5 (c), Status : OK  
max       : 27.5 (c)  
  
<Voltage>-----  
12V      : +11.94 (V), Status : Up  
3.3V     : +3.28 (V), Status : Up  
  
<Power>-----  
index.1  : +11.88 (V), Status : OK  
index.2  : +11.94 (V), Status : OK  
  
<Fan>-----  
<Control Mode> : Auto  
<Speed Level> : 4 (6777rpm<intake_ 6099rpm<exhaust)
```

図 設定、状態の一括表示

## 10.10. 設定の保存

メニューの「Save」をクリックすることで表示します。Save ボタンをクリックすることで、設定を保存します。内容は、save コマンドと同様です。

**Save the configuration.**

[Please click here to back.](#)

図 設定保存画面

## 10.11. オートリフレッシュ機能について

<b>Last Update</b>	<b>Jan 1 0:38:48 2020</b>
<input type="button" value="Refresh"/>	Web page will be refreshed in <input type="text" value="27"/> sec automatically (change the interval at 'http' command of the CLI)

オートリフレッシュ機能に対応している Web ページでは、右上に上記の欄を表示します。

「Last Update」項目は、Web ページを表示した本装置の時刻で、「Refresh」項目はオートリフレッシュまでの時間をカウントダウンします。また、「Refresh」ボタンをクリックすることで、即座に Web ページを更新することも可能です。

オートリフレッシュまでの時間は、http コマンドで変更することができます。(オートリフレッシュの設定は、「HTTP 機能の設定」の項目を参照してください。)

オートリフレッシュの方法は、本装置が時間毎に送信するのではなく、JavaScript を用いて Web ブラウザ側で、オートリフレッシュまでの時間をカウントダウンさせ、再取得させています。(本装置がカウントダウンした数字を、毎秒通知しているわけではありません。)

Web ブラウザによっては、ページの再取得に時間を要した場合にカウントダウンがマイナスと表示されるものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、本装置の動作などに影響はありません。

## 11. Console ポート

### <Console 設定>

Console ポート設定は以下の表のようになります。

表 Console ポート設定

	コンソール用
信号電圧レベル	RS232C
外部接続信号種類	TXD・RXD
通信速度	9600 bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	なし

## 12. コマンド索引

access . . . . .	67	ping . . . . .	50
arptable . . . . .	71	polling . . . . .	86
autologout . . . . .	14	portconfig . . . . .	63
cfgfile . . . . .	24	reboot . . . . .	33
date . . . . .	62	reset . . . . .	35
defconfig . . . . .	36	runconfig . . . . .	89
dns . . . . .	18	save . . . . .	32
dns-polling . . . . .	19	snmpcommunity . . . . .	38
fancontrol . . . . .	74	snmpmanager . . . . .	39
http . . . . .	104	snmpsystem . . . . .	48
ipconfig . . . . .	15	snmpv3 . . . . .	41
ipv6config . . . . .	16	sntp . . . . .	69
log . . . . .	58	status . . . . .	77
logout . . . . .	14	support . . . . .	91
mcconfig . . . . .	81	syslog . . . . .	60
mcsafety . . . . .	76	telnet . . . . .	88
mib . . . . .	49	trapconfig . . . . .	44
more . . . . .	11	trapipconfig . . . . .	47
ndcache . . . . .	73	user . . . . .	21
passwd . . . . .	22		

### 13. 問合せ先

『営業窓口』 大電株式会社 ネットワーク機器部 営業課

コールセンター(テクニカルサポート窓口) :  0120-588-545 (携帯・PHS にも対応)

e-mail : commnio@dyden.co.jp

東 日 本 : 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶ノ水 3 階

TEL (03)5684-2100【代表】

西 日 本 : 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-15-20 ie 丸の内ビルディング 4 階  
(名古屋)

TEL (052)211-1888【代表】

西 日 本 : 〒541-0041 大阪市中央区北浜 4-7-28 住友ビルディング 2 号館 1 階  
(大阪)

TEL (06)6229-3535【代表】

九 州 : 〒849-0124 佐賀県三養基郡上峰町堤 2100-19

TEL (0952)52-8546【代表】